

湖北省建设工程质量检测专用报告单

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告



161701280083

检验编号: HT20210408

第 1 页 共 3 页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	设计强度等级	C45、C40、C35、C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪(195-1)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强 度值(MPa)	强度推定值 (MPa)
一层墙 1-21~1-22/1-G (C45)	2021.03.25	47.8	1.02	46.5	46.1
一层墙 2-14~2-16/2-J (C45)	2021.03.28	48.9	1.43	47.0	46.5
二层墙 2-6~2-8/2-J (C45)	2021.04.07	48.6	1.47	46.6	46.2
三层墙 2-9/2-N~2-S (C45)	2021.04.14	47.8	1.27	45.4	45.7
三层墙 1-14/1-A~1-C (C45)	2021.04.11	48.3	1.71	45.9	45.5
四层墙 1-22/1-N~1-S (C45)	2021.04.18	48.4	1.35	46.3	46.2
四层墙 2-2/2-K~2-P (C45)	2021.04.20	48.4	1.26	46.3	46.3
五层墙 1-2/1-L~1-P (C40)	2021.04.24	44.1	1.15	42.5	42.2
五层墙 2-14~2-16/2-J (C40)	2021.04.26	44.3	1.68	41.9	41.5
六层墙 1-1/19/1-M~1-Q (C40)	2021.04.29	44.1	1.80	40.3	41.1
六层墙 2-4/2-B~2-D (C40)	2021.05.04	44.5	1.85	41.7	41.5
七层墙 1-3/1-L~1-P (C40)	2021.05.05	44.4	1.91	42.1	41.3
七层墙 2-4/2-G~2-J (C40)	2021.05.10	43.1	1.19	41.5	41.1
八层墙 2-1/4/2-P~2-K (C40)	2021.05.17	43.3	1.48	41.1	40.9
八层墙 1-7/1-B~1-E (C40)	2021.05.11	42.9	1.28	41.5	40.8

备注

检验
单
位

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司

检测专用章

鄂建检字第AJ07078号

检验

批准:

校核:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告

检验编号: HT20210408

第2页共3页


工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	设计强度等级	C45、C40、C35、C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪(195-1)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强 度值(MPa)	强度推定值 (MPa)
九层墙 1-20/1-B~1-D (C40)	2021.05.18	43.7	1.75	40.3	40.8
九层墙 2-17/2-G~2-J (C40)	2021.05.22	43.1	1.64	40.1	40.4
十层墙 1-12/1-A~1-C (C35)	2021.05.24	37.4	0.92	36.3	35.9
十层墙 2-1/2-C~2-D (C35)	2021.05.29	37.3	0.99	36.2	35.7
十一层墙 2-7/2-F~2-G (C35)	2021.06.04	37.8	1.14	36.2	35.9
十一层墙 1-9/1-E~1-F (C35)	2021.05.30	38.0	1.72	35.7	35.2
二层梁 2-5~2-9/2-N (C30)	2021.03.28	34.1	1.79	31.5	31.2
三层梁 2-8~2-14/2-J (C30)	2021.04.07	32.0	0.75	30.8	30.8
四层梁 1-7/1-Q~1-T (C30)	2021.04.11	32.3	0.81	31.3	31.0
四层梁 2-5/2-P~2-S (C30)	2021.04.14	32.8	1.04	31.1	31.1
五层梁 1-19/1-Q~1-T (C30)	2021.04.18	32.8	0.80	31.4	31.5
五层梁 2-5~2-9/2-N (C30)	2021.04.20	32.3	0.91	30.6	30.8
六层梁 1-15~1-19/1-R (C30)	2021.04.24	32.6	1.04	30.7	30.9
六层梁 2-17/2-M~2-R (C30)	2021.04.26	32.0	0.85	30.5	30.6
七层梁 2-17/2-M~2-R (C30)	2021.05.04	33.2	1.40	31.0	30.9

备注

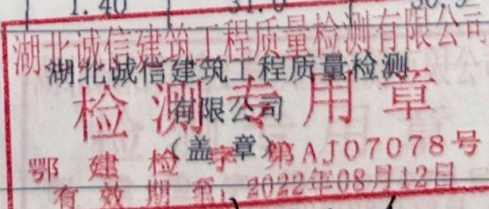检
验
单
位

批准:

校核:

检验:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路268号生物医药企业加速器1.1期8栋

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161761280083

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告

检验编号: HT20210408

第 3 页 共 3 页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	设计强度等级	C45、C40、C35、C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪(195-1)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强 度值(MPa)	强度推定值 (MPa)
七层梁 1-15~1-18/1-U (C30)	2021.04.29	33.3	1.32	31.2	31.1
八层梁 1-7/1-Q~1-T (C30)	2021.05.05	31.9	0.72	30.3	30.7
八层梁 2-5~2-9/2-N (C30)	2021.05.10	33.1	1.27	31.3	31.0
九层梁 2-13~2-17/2-M (C30)	2021.05.17	32.0	0.69	30.8	30.9
九层梁 1-8~1-11/1-T (C30)	2021.05.11	32.7	1.26	30.4	30.6
十层梁 1-15~1-18/1-U (C30)	2021.05.18	31.4	0.53	31.0	30.5
十层梁 2-17/2-Q~2-S (C30)	2021.05.22	32.3	1.03	30.6	30.6
十一层梁 1-15~1-18/1-U (C30)	2021.05.24	32.6	1.12	30.7	30.8
十一层梁 2-6~2-9/2-S (C30)	2021.05.29	32.0	0.94	30.5	30.5
十二层梁 1-8~1-11/1-T (C30)	2021.05.30	32.7	1.08	31.1	30.9
十二层梁 2-5/2-P~2-S (C30)	2021.06.04	33.7	1.90	30.9	30.6
(以下空白)					

备注

检
验
单
位

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司

检测专用章

鄂建检字第AJ07078号

有效期至: 2022年12月

批准:

校核:

检验:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根



湖北省建设工程质量检测专用报告单

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告



1617012805

检验编号: HT20210579

第 1 页 共 4 页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021 年 10 月 18 日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021 年 10 月 18 日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021 年 10 月 22 日
见证人	周栋	设计强度等级	C35/C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪(255)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强 度值(MPa)	强度推定值 (MPa)
十二层墙 2-J/2-6~2-8 (C35)	2021.06.09	37.8	0.99	36.2	36.2
十二层墙 1-20/1-G~1-F (C35)	2021.06.05	37.8	0.79	36.7	36.5
十三层墙 1-11/1-Q~1-T (C35)	2021.06.11	38.5	0.80	36.5	37.2
十三层墙 2-21/2-C~2-D (C35)	2021.06.15	38.5	1.13	36.1	36.6
十四层墙 2-10/2-A~2-C (C35)	2021.06.23	37.4	1.03	36.0	35.7
十四层墙 1-7/1-F~1-J (C35)	2021.06.22	38.2	1.36	36.2	36.0
十五层墙 1-12/1-A~1-C (C30)	2021.06.27	33.7	1.27	31.5	31.6
十五层墙 2-13/2-R~2-M (C30)	2021.06.28	33.7	1.08	31.1	31.9
十六层墙 2-J/2-14~2-16 (C30)	2021.07.04	33.7	0.99	31.4	32.1
十六层墙 1-K/1-16~1-18 (C30)	2021.07.03	34.2	1.20	32.7	32.2
十七层墙 1-11/1-Q~1-T (C30)	2021.07.08	33.2	1.16	30.3	31.3
十七层墙 2-11/2-A~2-C (C30)	2021.07.09	33.4	1.37	31.0	31.1
十八层墙 1-3/1-L~1-P (C30)	2021.07.13	33.6	1.00	32.3	32.0
十八层墙 2-K/2-16~2-18 (C30)	2021.07.14	33.6	1.57	30.3	31.0
十九层墙 1-22/1-M~1-P (C30)	2021.07.19	33.5	1.01	31.0	31.8

备注

检
验
单
位

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司

检测专用章

鄂建检字 第AJ07078号

有效期至: 2022年08月12日

批准:

校核:

检验:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告

检验编号: HT20210579

第 2 页 共 4 页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	设计强度等级	C35/C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪(255)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强 度值(MPa)	强度推定值 (MPa)
十九层墙 2-J/2-14~2-16 (C30)	2021.07.20	33.5	1.30	31.5	31.4
二十层墙 2-18/2-K~2-G (C30)	2021.07.25	33.2	0.96	31.9	31.6
二十层墙 1-13/1-A~1-C (C30)	2021.07.27	33.2	1.51	30.5	30.7
二十一层墙 1-7~1-7/1-F (C30)	2021.08.01	33.7	1.39	31.8	31.4
二十一层墙 2-J/2-6~2-8 (C30)	2021.07.31	33.7	1.17	32.0	31.8
二十二层墙 2-G/2-2~2-3 (C30)	2021.08.05	33.2	1.08	31.8	31.4
二十二层墙 1-20/1-B~1-D (C30)	2021.08.06	33.0	1.10	31.5	31.2
二十三层墙 1-K/1-16~1-18(C30)	2021.08.13	32.4	0.87	30.8	31.0
二十四层墙 1-B/1-12~1-11(C30)	2021.08.26	32.8	1.19	31.1	30.8
十三层梁 2-18/2-K~2-J (C30)	2021.06.09	34.6	1.32	32.9	32.4
十三层梁 1-19/1-Q~1-U (C30)	2021.06.05	33.3	0.93	31.8	31.8
十四层梁 1-U/1-15~1-19 (C30)	2021.06.11	33.1	0.59	32.1	32.1
十四层梁 2-S/2-5~2-9 (C30)	2021.06.15	33.2	1.19	31.4	31.2
十五层梁 2-5/2-P~2-S (C30)	2021.06.23	33.2	0.95	31.2	31.6
十五层梁 1-Q/1-7~1-11 (C30)	2021.06.22	33.4	0.88	32.1	32.0

备注

检
验
单
位

湖北诚信建设工程质量检测有限公司

检测专用章

鄂建检字第AJ07078号

有效期至2022年08月12日

批准:

校核:

检验:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:

档案馆

第二联:

委托单位

第三联:

施工单位

第四联:

监理单位

第五联:

存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告

检验编号: HT20210579

第 3 页 共 4 页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	设计强度等级	C35/C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪(255)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强 度值(MPa)	强度推定值 (MPa)
十六层梁 1-Q/1-7~1-11 (C30)	2021.06.27	33.4	1.24	30.7	31.4
十六层梁 2-17/2-R~2-M (C30)	2021.06.28	32.7	1.22	30.9	30.7
十七层梁 2-M/2-13~2-17 (C30)	2021.07.04	34.0	1.27	31.4	31.9
十七层梁 1-Q/1-7~1-11 (C30)	2021.07.03	32.6	1.05	30.6	30.9
十八层梁 1-Q/1-7~1-11 (C30)	2021.07.08	32.3	0.72	31.0	31.1
十八层梁 2-N/2-5~2-9 (C30)	2021.07.09	32.1	0.64	31.2	31.0
十九层梁 2-N/2-5~2-9 (C30)	2021.07.14	32.4	0.98	30.7	30.8
十九层梁 1-19/1-S~1-U (C30)	2021.07.13	32.3	0.80	31.4	31.0
二十层梁 1-R/1-15~1-19 (C30)	2021.07.19	32.9	1.44	30.7	30.5
二十层梁 2-U/2-15~2-19 (C30)	2021.07.20	32.2	0.67	31.0	31.1
二十一层梁 2-17/2-M~2-R (C30)	2021.07.25	31.9	0.70	31.0	30.7
二十一层梁 1-Q/1-7~1-11 (C30)	2021.07.27	32.1	0.77	30.7	30.8
二十二层梁 1-9~1-10/1-F (C30)	2021.08.01	32.9	0.81	31.8	31.6
二十二层梁 2-N/2-5~2-9 (C30)	2021.07.31	32.2	0.71	31.1	31.0
二十三层梁 2-U/2-5~2-9 (C30)	2021.08.05	32.1	0.78	30.7	30.8

备注

检验单位

湖北诚信建设工程质量检测有限公司

检测专用章

批准

校核

检验

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

质量监督

检验编号: HT20210579

第 4 页 共 4 页

第一联：档案馆

检 验 结 果

第二联：委托单位

第三联：

施工单位

第四联：

监理单位

第五联：存

根

批准:

校核

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
检测专用章
鄂建检字第AJ07078号
有效期至2022年08月12日
检验：王成云 房淑

声明：未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址：武汉市东湖高新区高新二路 398 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



监制

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告



161701280083

检验编号: GJ20210392

第1页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	一层墙 1-2/1-P~1-L	/	7	200	±10	203	+3
2	二层墙 1-20/1-N~1-R	/	7	200	±10	196	-4
3	三层墙 2-17/2-G~2-J	/	7	200	±10	197	-3
4	四层墙 1-7/1-N~1-Q	/	7	200	±10	203	+3
5	五层墙 1-15/1-R~1-U	/	7	200	±10	201	+1
6	六层墙 1-22/1-N~1-S	/	7	200	±10	205	+5
7	七层墙 2-13/2-M~2-R	/	7	200	±10	195	-5
8	八层墙 2-4/2-B~2-D	/	7	200	±10	195	-5
9	九层墙 2-19~2-20/2-F	/	7	200	±10	199	-1
10	十层墙 1-20/1-B~1-D	/	7	200	±10	198	-2
11	十一层墙 1-15/1-R~1-U	/	7	200	±10	202	+2
12	十二层墙 2-19~2-20/2-F	/	7	200	±10	206	+6
13	十三层墙 2-13/2-M~2-R	/	7	200	±10	201	+1
14	十四层墙 2-4/2-B~2-D	/	7	200	±10	194	-6
15	二层梁 1-7~1-9/1-F	3	3	80	±10	82	+2

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	26	26	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	26	24	2	92	合格率	合格
	墙、板类	40	37	3	92	≥80%	合格
检验结论	经检测, 以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范GB50204-2015及设计要求。						
备注	检测单位: 湖北诚信建设工程质量检测有限公司 检测人: 胡建宇(盖章) 有效期限: 2021年08月12日						

批准: [Signature]

校核: [Signature]

检测专用章
湖北诚信建设工程质量检测有限公司
鄂建检字(盖章)第507078号
有效期限: 2021年08月12日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210392

第2页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	二层梁 1-17~1-20/1-B	2	2	160	±10	163	+3
2	三层梁 2-15~2-17/2-G	3	3	80	±10	79	-1
3	三层梁 1-20~1-21/1-D	2	2	160	±10	155	-5
4	四层梁 1-13~1-14/1-A	2	2	160	±10	158	-2
5	四层梁 2-13~2-17/2-M	3	3	80	±10	81	+1
6	五层梁 1-9/1-B~1-F	3	3	80	±10	76	-4
7	五层梁 2-7/2-B~2-G	3	3	80	±10	80	0
8	六层梁 1-1~1-3/1-E	2	2	160	±10	161	+1
9	六层梁 2-15~2-17/2-G	2	2	160	±10	164	+4
10	七层梁 1-3/1-E~1-L	2	2	160	±10	157	-3
11	七层梁 2-17~2-19/2-B	3	3	80	±10	69	-11
12	八层梁 2-3~2-4/2-D	3	3	80	±10	83	+3
13	八层梁 1-17~1-20/1-F	2	2	160	±10	158	-2
14	九层梁 1-2~1-3/1-L	2	2	160	±10	157	-3
15	九层梁 2-18~2-20/2-L	3	3	80	±10	78	-2

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	26	26	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	26	24	2	92	合格率	合格
	墙、板类	40	37	3	93	≥80%	合格
检验结论	经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注			检测	湖北诚信建设工程质量检测有限公司			
			单位	检测(盖章)			

批准:

校核:



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210392

第3页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	十层梁 1-15~1-19/1-R	2	2	160	±10	157	-3
2	十层梁 1-7~1-9/1-B	3	3	80	±10	84	+4
3	十一层梁 2-11~2-12/2-A	2	2	160	±10	162	+2
4	十一层梁 2-17~2-19/2-B	2	2	160	±10	171	+11
5	十二层梁 1-3~1-4/1-P	3	3	80	±10	77	-3
6	十二层梁 1-20~1-21/1-D	3	3	80	±10	77	-3
7	十三层梁 1-21~1-23/1-C	3	3	80	±10	82	+2
8	十三层梁 2-9~2-23/2-J	2	2	160	±10	159	-1
9	十四层梁 2-4~2-7/2-B	2	2	160	±10	154	-6
10	十四层梁 1-17~1-20/1-B	3	3	80	±10	75	-5
11	二层板 1-7~1-9/1-B~1-F	/	7	X:200	±20	198	-2
		/	7	Y:200	±20	204	+4
12	二层板 1-17~1-20/1-B~1-F	/	7	X:200	±20	201	+1
		/	7	Y:200	±20	195	-5
13	三层板 2-4~2-7/2-B~2-G	/	7	X:200	±20	192	-8
		/	7	Y:200	±20	200	0

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	26	26	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	26	24	2	92	合格率 ≥80%	合格
	墙、板类	40	37	3	93		合格

检验结论	经检测, 以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备				检测			
注				单位			

批准:

校核:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210392

第4页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	三层板 2-15~2-17/2-B~2-G	/	7	X:200	±20	204	+4
		/	7	Y:200	±20	201	+1
2	四层板 1-5~1-7/1-E~1-F	/	7	X:200	±20	207	+7
		/	7	Y:200	±20	203	+3
3	四层板 1-13~1-14/1-A~1-D	/	7	X:200	±20	200	0
		/	7	Y:200	±20	195	-5
4	五层板 2-13~2-18/2-J~2-K	/	7	X:160	±20	181	+21
		/	7	Y:160	±20	165	+5
5	五层板 2-9~2-13/2-J~2-K	/	7	X:200	±20	203	+3
		/	7	Y:200	±20	202	+2
6	六层板 1-6~1-11/1-K~1-N	/	7	X:160	±20	156	-4
		/	7	Y:160	±20	159	-1
7	六层板 1-7~1-9/1-B~1-F	/	7	X:200	±20	198	-2
		/	7	Y:200	±20	203	+3
8	七层板 1-17~1-20/1-B~1-F	/	7	X:200	±20	199	-1
		/	7	Y:200	±20	205	+5

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	26	26	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	26	24	2	92	合格率	合格
	墙、板类	40	37	3	93	≥80%	合格

检验结论: 经检测, 以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合湖北省建设工程质量检测有限公司

备	检测	湖北诚信建设工程质量检测有限公司
注	单位	鄂建检(章)第A107078号

批准: [Signature]

校核: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆


第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

监制



检验编号: GJ20210392

第 5 页 共 6 页

第一联：档案馆

第二联：委托单位

第三联：施工单位

第四联：监理单位

检测
单位

声明：未经书面同意不得复制或作为他用。电话：027-65522487
公司地址：武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210392

第6页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	十一层板 2-4~2-7/2-B~2-G	/	7	X:200	±20	204	+4
		/	7	Y:200	±20	198	-2
2	十二层板 2-15~2-17/2-B~2-G	/	7	X:200	±20	204	+4
		/	7	Y:200	±20	204	+4
3	十二层板 2-18~2-20/2-F~2-L	/	7	X:170	±20	167	-3
		/	7	Y:200	±20	199	-1
4	十三层板 1-20~1-21/1-D~1-N	/	7	X:200	±20	197	-3
		/	7	Y:200	±20	201	+1
5	十三层板 2-3~2-4/2-D~2-K	/	7	X:200	±20	204	+4
		/	7	Y:200	±20	200	0
6	十四层板 1-3~1-5/1-E~1-M	/	7	X:150	±20	143	-7
		/	7	Y:150	±20	149	-1
7	十四层板 1-5~1-7/1-E~1-F	/	7	X:200	±20	205	+5
		/	7	Y:200	±20	202	+2
8	(以下空白)						

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	26	26	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	26	24	2	92	合格率 ≥80%	合格
	墙、板类	40	37	3	93		合格

检验结论	经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注	检测单位:湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字第1678号 有效期至:2022年08月12日						

批准: [Signature]

校核: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告



161701289083

检验编号: GJ20210544

第1页 共5页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	十五层墙 1-2/1-L~1-P	/	7	200	±10	203	+3
2	十六层墙 1-15/1-R~1-U	/	7	200	±10	204	+4
3	十七层墙 1-22/1-N~1-S	/	7	200	±10	199	-1
4	十八层墙 2-13/2-M~2-R	/	7	200	±10	197	-3
5	十九层墙 2-4/2-B~2-D	/	7	200	±10	196	-4
6	二十层墙 2-19~2-20/2-F	/	7	200	±10	198	-2
7	二十一层墙 1-20/1-B~1-D	/	7	200	±10	201	+1
8	二十二层墙 1-15/1-R~1-U	/	7	200	±10	198	-2
9	二十三层墙 2-20~2-19/2-F	/	7	200	±10	198	-2
10	二十四层墙 2-4/2-B~2-D	/	7	200	±10	196	-4
11	十五层梁 1-1~1-3/1-E	2	2	160	±10	158	-2
12	十五层梁 2-17~2-19/2-B	3	3	80	±10	79	-1
13	十六层梁 1-3/1-E~1-L	2	2	160	±10	155	-5
14	十六层梁 2-18~2-20/2-L	3	3	80	±10	81	+1
15	十七层梁 1-17~1-20/1-B	3	3	80	±10	80	0

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	22	22	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	22	20	2	91	合格率 ≥80%	合格
	墙、板类	32	29	3	91		合格
检验结论	经检测, 以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合标准 GB50204-2015 及设计要求						
备注	/			检测			
注				单位			

批准: 王明子

校核: 张林

检测单位: 湖北诚信建设工程质量检测有限公司
鄂建检字第A107078号
有效期限: 2021年10月18日至2022年10月18日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210544

第2页 共5页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面主筋设计根数	实测钢筋根数	设计钢筋间距(mm)	允许偏差(mm)	实测平均间距(mm)	偏差值(mm)
1	十七层梁 2-4~2-7/2-B	2	2	160	±10	159	-1
2	十八层梁 1-7~1-9/1-B	3	3	80	±10	77	-3
3	十八层梁 2-9~2-13/2-J	2	2	160	±10	171	+11
4	十九层梁 1-2~1-3/1-L	2	2	160	±10	157	-3
5	十九层梁 2-13~2-17/2-M	3	3	80	±10	79	-1
6	二十层梁 1-21~1-23/1-C	3	3	80	±10	77	-3
7	二十层梁 2-1~2-3/2-C	3	3	80	±10	79	-1
8	二十一层梁 1-13~1-14/1-A	2	2	160	±10	161	+1
9	二十一层梁 2-17~2-19/2-B	2	2	160	±10	158	-2
10	二十二层梁 1-7/1-E~1-F	2	2	160	±10	157	-3
11	二十二层梁 2-18~2-21/2-Q	3	3	80	±10	91	+11
12	二十三层梁 1-19~1-22/1-S	2	2	160	±10	159	-1
13	二十三层梁 2-4~2-7/2-B	2	2	160	±10	160	0
14	二十四层梁 2-9~2-13/2-J	2	2	160	±10	158	-2
15	二十四层梁 1-3/1-E~1-L	3	3	80	±10	77	-3

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	22	22	0	100	主控项目应全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	22	20	2	91	合格率	合格
	墙、板类	32	29	3	91	≥80%	合格

检验结论	经检测, 以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注							

批准: 校核:

检测单位: 湖北信诚建设工程质量检测有限公司
检测专用章
单位: 鄂建检字 第A107078号
有效期至: 2022年10月18日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210544

第3页 共5页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距 (mm)	偏差 值 (mm)
1	屋面梁 1-13~1-14/1-A	2	2	160	±10	156	-4
2	屋面梁 2-17~2-19/2-B	2	2	160	±10	161	+1
3	十五层板 1-5~1-7/1-E~1-F	/	7	X:200	±20	202	+2
		/	7	Y:200	±20	196	-4
4	十五层板 1-13~1-14/1-A~1-D	/	7	X:200	±20	192	-8
		/	7	Y:200	±20	205	+5
5	十六层板 2-18~2-13/2-J~2-K	/	7	X:160	±20	155	-5
		/	7	Y:160	±20	157	-3
6	十六层板 2-9~2-13/2-J~2-K	/	7	X:200	±20	204	+4
		/	7	Y:200	±20	193	-7
7	十七层板 1-6~1-11/1-K~1-N	/	7	X:160	±20	153	-7
		/	7	Y:160	±20	158	-2
8	十七层板 1-7~1-9/1-B~1-F	/	7	X:200	±20	191	-9
		/	7	Y:200	±20	221	+21
9	十八层板 1-17~1-20/1-B~1-F	/	7	X:200	±20	198	-2
		/	7	Y:200	±20	201	+1

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	22	22	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	22	20	2	91	合格率	合格
	墙、板类	32	29	3	91	≥80%	合格

检验结论	经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注							

批准: [Signature]

校核: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522467
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701290083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210544

第4页 共5页

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距 (mm)	偏差 值 (mm)
1	十八层板 2-4~2-7/2-B~2-G	/	7	X:200	±20	204	+4
		/	7	Y:200	±20	198	-2
2	十九层板 2-15~2-17/2-B~2-G	/	7	X:200	±20	202	+2
		/	7	Y:200	±20	197	-3
3	十九层板 2-18~2-20/2-F~2-L	/	7	X:170	±20	174	+4
		/	7	Y:200	±20	194	-6
4	二十层板 1-20~1-21/1-D~1-N	/	7	X:200	±20	221	+21
		/	7	Y:200	±20	194	-6
5	二十层板 2-3~2-4/2-D~2-K	/	7	X:200	±20	191	-9
		/	7	Y:200	±20	202	+2
6	二十一层板 1-3~1-5/1-E~1-M	/	7	X:150	±20	144	-6
		/	7	Y:150	±20	148	-2
7	二十一层板 1-5~1-7/1-E~1-F	/	7	X:200	±20	193	-7
		/	7	Y:200	±20	202	+2
8	二十二层板 1-17~1-20/1-B~1-F	/	7	X:200	±20	207	+7
		/	7	Y:200	±20	194	-6


检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	22	22	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	22	20	2	91	合格率	合格
	墙、板类	32	29	3	91	≥80%	合格

检验结论 经检测, 以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注	检测	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
	单位	建筑工程质量检测有限公司

批准: [Signature]

校核: [Signature]

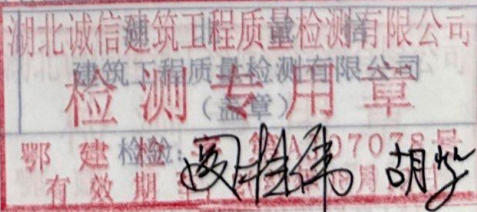

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701290683

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210544

第5页 共5页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距 (mm)	偏差 值 (mm)
1	二十二层板 2-4~2-7/2-B~2-G	/	7	X:200	±20	196	-4
		/	7	Y:200	±20	202	+2
2	二十三层板 2-15~2-17/2-B~2-G	/	7	X:200	±20	207	+7
		/	7	Y:200	±20	202	+2
3	二十三层板 2-18~2-20/2-F~2-L	/	7	X:170	±20	164	-6
		/	7	Y:200	±20	202	+2
4	二十四层板 1-20~1-21/1-D~1-N	/	7	X:200	±20	194	-6
		/	7	Y:200	±20	204	+4
5	二十四层板 2-3~2-4/2-D~2-K	/	7	X:200	±20	196	-4
		/	7	Y:200	±20	194	-6
6	屋面板 1-1~1-3/1-F~1-L	/	7	X:200	±20	222	+22
		/	7	Y:200	±20	194	-6
7	屋面板 2-18~2-20/2-F~2-L	/	7	X:180	±20	175	-5
		/	7	Y:200	±20	191	-9
8	(以下空白)						

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	22	22	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	22	20	2	91	合格率	合格
	墙、板类	32	29	3	91	≥80%	合格

检验结论	经检测, 以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注	检测单位: 湖北诚信建设工程质量检测有限公司						

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-63521187, 2022年08月15日
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检验检测专用报告单

监制



结构现浇构件厚度检验报告



161701280083

检验编号: HD20210371

第1页 共3页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼			委托日期	2021年07月23日	
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			检测日期	2021年07月23日	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			报告日期	2021年07月26日	
见证人	周栋			检验性质	委托	
检测设备	LR-H800 楼板厚度检测仪(282)、 钢卷尺(182-1)			检测依据	GB50204-2015	
检验原因						
序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)	实测厚度(mm)		
				平均值	偏差值	
1	二层板 1-7~1-9/1-B~1-F	130	+10 -5	135	+5	
2	三层板 2-15~2-17/2-B~2-G	130	+10 -5	131	+1	
3	四层板 1-17~1-20/1-B~1-F	130	+10 -5	135	+5	
4	五层板 1-20~1-21/1-D~1-N	130	+10 -5	132	+2	
5	六层板 1-5~1-7/1-E~1-F	130	+10 -5	135	+5	
6	七层板 2-3~2-4/2-D~2-K	130	+10 -5	128	-2	
7	八层板 2-4~2-7/2-B~2-G	130	+10 -5	134	+4	
构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
板类	23	21	2	91	合格率≥80	合格
检测结论	经检测, 以上楼板厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。					
备注	/					

批准:

校核:

检测

单位

湖北诚信建设工程质量检测有限公司

建筑工程质量检测有限公司

检测(盖章)

鄂建检字第A107078号

有效期至: 2022年07月23日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件厚度检验报告

检验编号: HD20210371

第2页 共3页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 1#楼			委托日期	2021年07月23日	
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			检测日期	2021年07月23日	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			报告日期	2021年07月26日	
见证人	周栋			检验性质	委托	
检测设备	LR-H800 楼板厚度检测仪 (282)、 钢卷尺 (182-1)			检测依据	GB50204-2015	
检验原因	-----					
序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)		实测厚度(mm)	
					平均值	偏差值
1	九层板 2-15~2-17/2-B~2-G	130	+10	-5	136	+6
2	十层板 2-18~2-20/2-F~2-L	130	+10	-5	130	0
3	十一层板 2-19~2-20/2-B~2-D	130	+10	-5	135	+5
4	十二层板 1-20~1-21/1-D~1-N	130	+10	-5	129	-1
5	十三层板 1-5~1-7/1-E~1-F	130	+10	-5	141	+11
6	十四层板 2-15~2-17/2-B~2-G	130	+10	-5	132	+2
7	三层板 1-1~1-1/2/1-F~1-L	100	+10	-5	104	+4
8	六层板 2-17~2-18/2-G~2-J	100	+10	-5	101	+1
构件类别	构件数 (个)	合格 (个)	不合格 (个)	合格率 (%)	标准要求 (%)	评定
板类	23	21	2	91	合格率 ≥ 80	合格
检测结论	经检测, 以上楼板厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。					
备注	/					

批准:

校核:

检测

单位

湖北诚信建设工程质量检测有限公司
检测 (盖章)鄂建检字 第 107023 号
有效期至: 2021 年 12 月 31 日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新一路 398 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161791280083

结构现浇构件厚度检验报告

检验编号: HD20210371

第3页 共3页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼			委托日期	2021年07月23日	
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			检测日期	2021年07月23日	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			报告日期	2021年07月26日	
见证人	周栋			检验性质	委托	
检测设备	LR-H800 楼板厚度检测仪(282)、 钢卷尺(182-1)			检测依据	GB50204-2015	
检验原因						
序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)	实测厚度(mm)		
				平均值	偏差值	
1	九层板 1-1~1-1/2/1-F~1-L	100	+10 -5	98	-2	
2	十一层板 2-17~2-18/2-G~2-J	100	+10 -5	104	+4	
3	十三层板 1-1~1-1/2/1-F~1-L	100	+10 -5	103	+3	
4	四层板 1-15~1-20/1-K~1-N	150	+10 -5	149	-1	
5	八层板 2-13~2-18/2-J~2-K	150	+10 -5	153	+3	
6	十层板 1-15~1-20/1-K~1-N	150	+10 -5	144	-6	
7	十二层板 2-13~2-18/2-J~2-K	150	+10 -5	153	+3	
8	十四层板 1-15~1-20/1-K~1-N	150	+10 -5	155	+5	
构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
板类	23	21	2	91	合格率≥80	合格
检测结论	经检测,以上楼板厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。					
备注	/			检测单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 湖北诚信 建筑工程质量检测有限公司 鄂建检(章)第AJ07078号 有效期至:2022年08月12日	

批准:

校核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

电话:027-65522487

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



混凝土结构后置件拉拔试验检验报告



161701280083

检验编号: KB20210531

第 1 页 共 3 页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021 年 10 月 18 日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021 年 10 月 18 日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021 年 10 月 22 日
见证人	周栋	样品来源	见证取样
检验设备	LR-V3 锚杆拉拔仪 (285) LR-10T 锚杆拉拔仪 (286)	检验性质	委托
使用部位	砌体拉结筋、构造柱、过梁	检验依据	GB50203-2011 JGJ145-2013
检验原因	/		


序号	检测部位	钢筋型号	标准要求 (kN)	实测结果 (kN)	破坏类型
1	二层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	6.7	未破坏
2	四层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.3	未破坏
3	六层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.9	未破坏
4	八层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.6	未破坏
5	九层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	6.8	未破坏
6	十一层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	8.5	未破坏
7	十三层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	8.1	未破坏
8	十五层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.6	未破坏
9	十七层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.2	未破坏
10	二十层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	6.3	未破坏
11	二十二层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	6.7	未破坏
12	二十四层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.2	未破坏

结

以上所检项目符合 GB50203-2011、JGJ145-2013 的标准要求。

备注

检验
单位

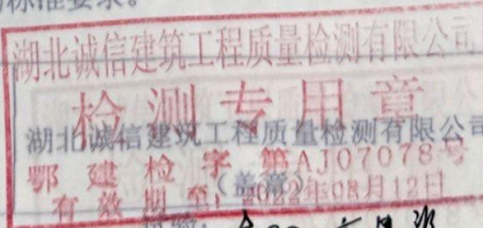

批准: [Signature]

校核: [Signature]

试验: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土结构后置件拉拔试验检验报告

检验编号: KB20210531

第 2 页 共 3 页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 1#楼		委托日期	2021 年 10 月 18 日	
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		检验日期	2021 年 10 月 18 日	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		报告日期	2021 年 10 月 22 日	
见证人	周栋		样品来源	见证取样	
检验设备	LR-V3 锚杆拉拔仪 (285) LR-10T 锚杆拉拔仪 (286)		检验性质	委托	
使用部位	砌体拉结筋、构造柱、过梁		检验依据	GB50203-2011 JGJ145-2013	
检验原因	/				
序号	检测部位	钢筋型号	标准要求 (kN)	实测结果 (kN)	破坏类型
1	二层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	41.6	未破坏
2	四层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	42.7	未破坏
3	七层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	41.3	未破坏
4	九层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	41.8	未破坏
5	十一层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	42.5	未破坏
6	十三层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	43.1	未破坏
7	十五层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	42.6	未破坏
8	十八层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	41.5	未破坏
9	二十一层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	42.2	未破坏
10	二十四层构造柱	HRB400E Φ 12	≥40.7	41.7	未破坏
11	二层过梁	HRB400E Φ 12	≥40.7	42.9	未破坏
12	四层过梁	HRB400E Φ 12	≥40.7	42.3	未破坏
结论	以上所检项目符合 GB50203-2011、JGJ145-2013 的标准要求。				
备注	/		检验单位		

批准:

校核:

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
检测专用章
鄂建检字第 AJ07078 号
有效期至: 2022 年 08 月

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土结构后置件拉拔试验检验报告

检验编号: KB20210531

第3页 共3页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021 年 10 月 18 日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021 年 10 月 18 日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021 年 10 月 22 日
见证人	周栋	样品来源	见证取样
检验设备	LR-V3 锚杆拉拔仪 (285) LR-10T 锚杆拉拔仪 (286)	检验性质	委托
使用部位	砌体拉结筋、构造柱、过梁	检验依据	GB50203-2011 JGJ145-2013
检验原因	/		

序号	检测部位	钢筋型号	标准要求 (kN)	实测结果 (kN)	破坏类型
1	七层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	42.8	未破坏
2	九层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	41.7	未破坏
3	十二层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	41.3	未破坏
4	十五层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	42.5	未破坏
5	十八层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	43.3	未破坏
6	二十层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	42.1	未破坏
7	二十二层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	41.1	未破坏
8	二十三层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	42.6	未破坏
9	(以下空白)				
10					
11					
12					

结论	以上所检项目符合 GB50203-2011、JGJ145-2013 的标准要求。	
备注	检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司

批准: [Signature]

校核: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。 电话: 027-65522487
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



混凝土中钢筋保护层厚度检验报告



161701230083

检验编号: BH20210392

第1页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)					
1	二层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10	-7	+1	+5	+3			
2	二层悬挑梁 2-4/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+4	0	+2			
3	三层悬挑梁 1-7/1-A~1-B	3	25	+10	-7	+5	+1	+4			
4	三层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+2	-1	+3			
5	四层悬挑梁 1-20/1-A~1-B	3	25	+10	-7	+4	+2	+6			
6	四层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10	-7	+1	+4	+2			
7	五层悬挑梁 2-4/2-A~2-B	3	25	+10	-7	-1	+3	+2			
8	五层悬挑梁 1-7/1-A~1-B	3	25	+10	-7	+4	+3	+6			
9	六层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+3	0	+1			
10	七层悬挑梁 1-20/1-A~2-B	3	25	+10	-7	+11	+6	+2			
11	八层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10	-7	-1	+2	+4			
12	八层悬挑梁 2-4/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+3	+5	+2			

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。										
备注	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检(章)第A107078号 有效期:2021年08月										

批准: 李林

校核: 李林



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第2页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)				
1	九层悬挑梁 1-7/1-A~1-B	3	25	+10	-7	+3	-1	+5		
2	十层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+1	+4	0		
3	十一层悬挑梁 1-20/1-A~1-B	3	25	+10	-7	+2	+4	+3		
4	十一层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10	-7	-1	+5	+2		
5	十二层悬挑梁 2-4/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+6	-1	+3		
6	十二层悬挑梁 1-7/1-A~1-B	3	25	+10	-7	+4	+2	+1		
7	十三层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+1	+5	+11		
8	十三层悬挑梁 1-20/1-A~1-B	3	25	+10	-7	0	+3	-1		
9	十四层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10	-7	+3	0	0		
10	十四层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+2	+5	+3		
11	二层梁 1-7~1-9/1-F	3	20	+10	-7	+3	+1	+5		
12	二层梁 1-17~1-20/1-B	2	20	+10	-7	+2	+6			

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备

注

检验单位

批准:

校核:



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第3页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)					
1	三层梁 2-15~2-17/2-G	3	20	+10	-7	+3	0	+4			
2	三层梁 1-20~1-21/1-D	2	20	+10	-7	+5	+2				
3	四层梁 1-13~1-14/1-A	2	20	+10	-7	+7	+5				
4	四层梁 2-13~2-17/2-M	3	20	+10	-7	+3	-1	+4			
5	五层梁 1-9/1-B~1-F	3	20	+10	-7	+6	+1	+4			
6	五层梁 2-7/2-B~2-G	3	20	+10	-7	+11	+5	+3			
7	六层梁 1-1~1-3/1-E	2	20	+10	-7	+6	+2				
8	六层梁 2-15~2-17/2-G	2	20	+10	-7	+3	+1				
9	七层梁 1-3/1-E~1-L	2	20	+10	-7	+3	-1				
10	七层梁 2-17~2-19/2-B	3	20	+10	-7	+1	+4	+2			
11	八层梁 2-3~2-4/2-D	3	20	+10	-7	+1	+5	+3			
12	八层梁 1-17~1-20/1-F	2	20	+10	-7	+4	+7				

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。


备

注

检验单位

批准:

校核:

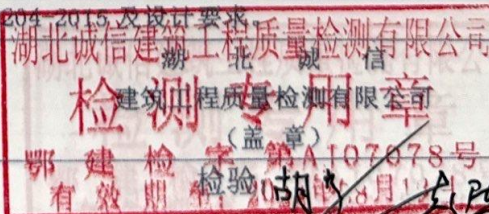

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆 第二联: 委托单位 第三联: 施工单位 第四联: 监理单位 第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第4页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)					
1	九层梁 1-2~1-3/1-L	2	20	+10	-7	+2	+5				
2	九层梁 2-18~2-20/2-L	3	20	+10	-7	+1	+3	+2			
3	十层梁 1-15~1-19/1-R	2	20	+10	-7	+5	+3				
4	十层梁 1-7~1-9/1-B	3	20	+10	-7	+4	+1	+2			
5	十一层梁 2-11~2-12/2-A	2	20	+10	-7	+4	-1				
6	十一层梁 2-17~2-19/2-B	2	20	+10	-7	+2	+6				
7	十二层梁 1-3~1-4/1-P	3	20	+10	-7	+5	+6	+12			
8	十二层梁 1-20~1-21/1-D	3	20	+10	-7	+7	+1	+3			
9	十三层梁 1-21~1-23/1-C	3	20	+10	-7	+4	+1	+4			
10	十三层梁 2-9~2-23/2-J	2	20	+10	-7	+2	+3				
11	十四层梁 2-4~2-7/2-B	2	20	+10	-7	+1	+3				
12	十四层梁 1-17~1-20/1-B	3	20	+10	-7	+6	+2	+4			


构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备			检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
注				

批准: [Signature]

校核: [Signature]

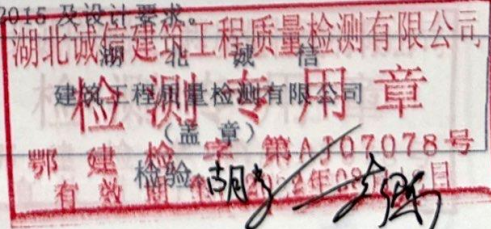

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701230083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第5页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)					
1	二层板 1-7~1-9/1-B~1-F	6	15	+8	-5	+2	+1	+4	+5	+3	0
2	二层板 1-17~1-20/1-B~1-F	6	15	+8	-5	+2	+4	-1	+3	+5	+1
3	三层板 2-4~2-7/2-B~2-G	6	15	+8	-5	+3	+1	+4	+9	+5	+2
4	三层板 2-15~2-17/2-B~2-G	6	15	+8	-5	0	+5	+10	+3	+1	+4
5	四层板 1-5~1-7/1-E~1-F	6	15	+8	-5	+5	+1	+4	+3	0	+2
6	四层板 1-13~1-14/1-A~1-D	6	15	+8	-5	+5	+3	+1	+4	-1	+2
7	五层板 2-23~2-18/2-J~2-K	6	15	+8	-5	-1	+4	+2	+5	+9	+3
8	五层板 2-9~2-13/2-J~2-K	6	15	+8	-5	+1	+4	+2	0	+3	+1
9	六层板 1-6~1-11/1-K~1-N	6	15	+8	-5	+2	+5	-1	+4	+1	+3
10	六层板 1-7~1-9/1-B~1-F	6	15	+8	-5	+2	+4	0	+3	+1	+5
11	七层板 1-17~1-20/1-B~1-F	6	15	+8	-5	-1	+3	+1	+5	+2	+4
12	七层板 2-4~2-7/2-B~2-G	6	15	+8	-5	+3	0	+2	+5	+10	+2

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 规定要求。

备

注

检验单位

批准:

校核:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701230083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第6页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)					
1	八层板 2-15~2-17/2-B~2-G	6	15	+8 -5	+1	+4	0	+3	+5	+1
2	八层板 2-18~2-20/2-F~2-L	6	15	+8 -5	+2	+4	-1	+3	+1	+4
3	九层板 1-20~1-21/1-D~1-N	6	15	+8 -5	+5	+2	+4	+9	+1	+3
4	九层板 2-3~2-4/2-D~2-K	6	15	+8 -5	-1	+2	+5	+1	+4	0
5	十层板 1-3~1-5/1-E~1-M	6	15	+8 -5	+1	+5	+3	-1	+2	+4
6	十层板 1-5~1-7/1-E~1-F	6	15	+8 -5	+2	+5	+3	+1	0	+1
7	十一层板 1-17~1-20/1-B~1-F	6	15	+8 -5	+4	+3	+10	+5	+1	0
8	十一层板 2-4~2-7/2-B~2-G	6	15	+8 -5	+2	+1	+5	+3	+10	+6
9	十二层板 2-15~2-17/2-B~2-G	6	15	+8 -5	0	+4	+2	-1	+3	+1

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注	检验单位
----	------

批准:

校核:



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第7页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			


序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)						
1	十二层板 2-18~2-20/2-F~2-L	6	15	+8 -5	+5	0	+2	+4	+1	+3	
2	十三层板 1-20~1-21/1-D~1-N	6	15	+8 -5	+4	+1	-1	+3	+5	0	
3	十三层板 2-3~2-4/2-D~2-K	6	15	+8 -5	+2	+1	+4	+2	+5	+1	
4	十四层板 1-3~1-5/1-E~1-M	6	15	+8 -5	+6	+2	+4	+1	+5	-1	
5	十四层板 1-5~1-7/1-E~1-F	6	15	+8 -5	+9	+6	+3	+1	+2	+4	
6	二层悬挑板 2-17~2-18/2-Q~2-Q 偏北	6	20	+8 -5	+3	+1	0	+2	+10	+4	
7	三层悬挑板 2-10~2-11/2-F~2-F 偏南	6	20	+8 -5	+1	+5	+6	+3	+1	+4	

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注							
检验单位							

批准: [Signature]

校核: [Signature]

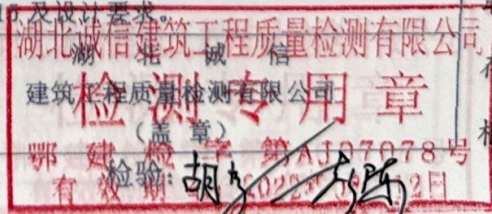

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第8页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)					
1	四层悬挑板 1-1/19~1-1/19 偏南/1-S~1-U	6	20	+8 -5	+6	+1	+4	-1	+2	+1
2	四层悬挑板 2-17~2-18/2-Q~2-Q 偏北	6	20	+8 -5	+3	+5	0	+2	+1	+4
3	五层悬挑板 2-10~2-11/2-F~2-F 偏南	6	20	+8 -5	+2	+5	+1	+10	+4	+3
4	五层悬挑板 1-1/19~1-1/19 偏东/1-S~1-U	6	20	+8 -5	-1	+2	+4	+10	+5	+1
5	六层悬挑板 2-17~2-18/2-Q~2-Q 偏北	6	20	+8 -5	-1	+4	+2	+5	+3	0
6	六层悬挑板 2-10~2-11/2-F~2-F 偏南	6	20	+8 -5	+1	+4	0	+4	+1	+3
7	七层悬挑板 1-1/19~1-1/19 偏东/1-S~1-U	6	20	+8 -5	+2	+1	+4	+6	+3	+1

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格


检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求						
备注	批准: 校核: 检验单位:						

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

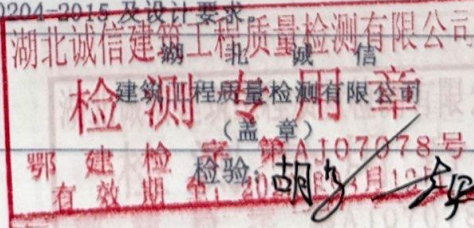

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701230083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第9页 共10页

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)					
1	八层悬挑板 2-17~2-18/2-Q~2-Q 偏北	6	20	+8	-5	+4	0	+5	+4	+2	+3
2	九层悬挑板 2-10~2-11/2-F~2-F 偏南	6	20	+8	-5	-1	+4	+1	+4	+3	+1
3	十层悬挑板 2-17~2-18/2-Q~2-Q 偏北	6	20	+8	-5	+1	+5	+3	0	+4	+1
4	十层悬挑板 2-10~2-11/2-F~2-F 偏南	6	20	+8	-5	+5	+2	+4	+3	+5	+2
5	十一层悬挑板 1-1/19~1-1/19 偏东/1-S~1-U	6	20	+8	-5	+5	+1	+9	+3	+1	+4
6	十一层悬挑板 2-17~2-18/2-Q~2-Q 偏北	6	20	+8	-5	0	+5	+2	+1	+3	0
7	十二层悬挑板 2-10~2-11/2-F~2-F 偏南	6	20	+8	-5	+6	+3	+1	+4	-1	+2

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注			检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司			
注				建筑工程质量检测有限公司			
				检测(盖章)			
				鄂建检(验)字[2021]第AJ07078号			
				有效期至:2022年09月			

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆

第二联:委托单位

第三联:施工单位

第四联:监理单位

第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210392

第 10 页 共 10 页

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存根

工程名称	居住项目(恺德熙园)1#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)					
1	十三层悬挑板 1-1/19~1-1/19 偏东/1-S~1-U	6	20	+8	-5	+5	0	+6	+1	+4	+3
2	十四层悬挑板 2-17~2-18/2-Q~2-Q 偏北	6	20	+8	-5	+5	+1	+4	0	+3	+2
3	十四层悬挑板 1-1/19~1-1/19 偏东/1-S~1-U	6	20	+8	-5	+4	-1	+3	+5	0	+2
4	(以下空白)										
5											
6											
7											

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	26	65	63	2	97	合格点率≥90	合格
非悬挑板	26	156	148	8	95		合格
悬挑梁	22	66	63	3	95		合格
悬挑板	20	120	116	4	97		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备	注	检验单位	湖北诚信
---	---	------	------

批准:

校核:


湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
检测专用章
鄂建检字第AJ07078号
有效期至2024年12月12日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



混凝土中钢筋保护层厚度检验报告



161701280083

检验编号: BH20210541

第1页 共11页

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位
第三联: 施工单位第四联: 监理单位
第五联: 存根

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)				
1	十五层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10 -7	-1	+2	0		
2	十五层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10 -7	-3	+1	-4		
3	十六层悬挑梁 1-20/1-A~1-B	3	25	+10 -7	-3	-4	+3		
4	十六层悬挑梁 2-4/2-A~2-B	3	25	+10 -7	-2	+2	+11		
5	十七层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10 -7	+2	-2	-3		
6	十七层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10 -7	+3	0	0		
7	十八层悬挑梁 1-20/1-A~1-B	3	25	+10 -7	-4	+2	-12		

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格
悬挑板	20	120	115	5	96		合格

检验结论	经检测, 以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求						
备注			检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司			
				检测专用章			

批准: [Signature]

校核: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)



161701280683

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第2页 共11页

 第一联: 档案馆
 第二联: 委托单位
 第三联: 施工单位
 第四联: 监理单位
 第五联: 存根

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)				
1	十八层悬挑梁 2-4/2-A~2-B	3	25	+10	-7	-3	+1	-5		
2	十九层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10	-7	+4	+5	+3		
3	十九层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10	-7	0	-2	-1		
4	二十层悬挑梁 1-20/1-A~1-B	3	25	+10	-7	+5	+4	+1		
5	二十一层悬挑梁 2-4/2-A~2-B	3	25	+10	-7	-1	0	-4		
6	二十二层悬挑梁 1-3/1-C~1-E	3	25	+10	-7	-1	+2	-3		
7	二十三层悬挑梁 2-20/2-A~2-B	3	25	+10	-7	+1	+3	+11		

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格
悬挑板	20	120	115	5	96		合格

检验结论	经检测, 以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注			检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章			

批准: [Signature]

校核: [Signature]

鄂建检字[2021]第[2021]号
有效期至: 2024年10月12日

电话: 027-65522487

 声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。
 公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第3页 共11页

第一联:

档案室

第二联:

委托单位

第三联:

施工单位

第四联:

监理单位

第五联:

存根

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)				
1	二十四层悬挑梁 1-20/1-A~1-B	3	25	+10 -7	+4 -4 -1				
2	二十四层悬挑梁 2-4/2-A~2-B	3	25	+10 -7	+3 0 -3				
3	十五层梁 1-1~1-3/1-E	2	20	+10 -7	-1 +2				
4	十五层梁 2-17~2-19/2-B	3	20	+10 -7	0 +4 +3				
5	十六层梁 1-3/1-E~1-L	2	20	+10 -7	+1 +4				
6	十六层梁 2-18~2-20/2-L	3	20	+10 -7	0 -1 +11				
7	十七层梁 1-17~1-20/1-B	3	20	+10 -7	0 +1 +4				
8	十七层梁 2-4~2-7/2-B	2	20	+10 -7	0 -2				
9	十八层梁 1-7~1-9/1-B	3	20	+10 -7	+4 +1 -1				
10	十八层梁 2-9~2-13/2-J	2	20	+10 -7	0 -2				

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格
悬挑板	20	120	115	5	96		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计建筑

备		检验	
注		单位	

批准: [Signature]

校核: [Signature]

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
检测专用章
鄂建检字(盖)第A107078号
有效期限: 2021年10月12日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第4页 共11页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)			
1	十九层梁 1-2~1-3/1-L	2	20	+10	-7	+2	+4		
2	十九层梁 2-13~2-17/2-M	3	20	+10	-7	-1	+1	+12	
3	二十层梁 1-21~1-23/1-C	3	20	+10	-7	+1	+4	-1	
4	二十层梁 2-1~2-3/2-C	3	20	+10	-7	-2	0	+2	
5	二十一层梁 1-13~1-14/1-A	2	20	+10	-7	+4	+1		
6	二十一层梁 2-17~2-19/2-B	2	20	+10	-7	0	+3		
7	二十二层梁 1-7/1-E~1-F	2	20	+10	-7	+2	-1		
8	二十二层梁 2-18~2-21/2-Q	3	20	+10	-7	0	+4	+1	
9	二十三层梁 1-19~1-22/1-S	2	20	+10	-7	+4	-1		
10	二十三层梁 2-4~2-7/2-B	2	20	+10	-7	+3	0		
11	二十四层梁 2-9~2-13/2-J	2	20	+10	-7	-1	+5		
12	二十四层梁 1-3/1-E~1-L	3	20	+10	-7	+11	+2	+4	

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格
悬挑板	20	120	115	5	96		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注

检验单位

批准:

校核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第5页 共11页

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021 年 10 月 18 日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021 年 10 月 18 日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021 年 10 月 20 日
见证人	周栋	检验性质	委 托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪 (283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		


序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值 (mm)						
1	屋面层梁 1-13~1-14/1-A	2	20	+10	-7	-2	+2					
2	屋面层梁 2-17~2-19/2-B	2	20	+10	-7	0	+3					
3	十五层板 1-5~1-7/1-E~1-F	6	15	+8	-5	-1	+2	+1	+3	+5	+6	
4	十五层板 1-13~1-14/1-A~1-D	6	15	+8	-5	+4	+7	+9	0	-2	+1	
5	十六层板 2-13~2-18/2-J~2-K	6	15	+8	-5	+1	+2	-2	-1	+3	0	
6	十六层板 2-9~2-13/2-J~2-K	6	15	+8	-5	+4	+5	+6	+7	+2	+1	
7	十七层板 1-6~1-11/1-K~1-N	6	15	+8	-5	0	-1	+2	+3	+4	+10	

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格
悬挑板	20	120	115	5	96		合格

检验结论	经检测, 以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。											
备 注			检验单位									

批准: [Signature]

校核: [Signature]

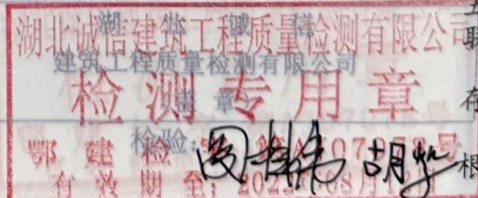

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第6页 共11页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)						
1	十七层板 1-7~1-9/1-B~1-F	6	15	+8 -5	-2	+5	+7	+1	+3	-1	
2	十八层板 1-17~1-20/1-B~1-F	6	15	+8 -5	0	+2	+4	-1	-2	+5	
3	十八层板 2-4~2-7/2-B~2-G	6	15	+8 -5	+6	+3	+7	+1	-1	+2	
4	十九层板 2-15~2-17/2-B~2-G	6	15	+8 -5	-1	+2	+4	+5	+3	+6	
5	十九层板 2-18~2-20/2-F~2-L	6	15	+8 -5	+1	+9	+7	-2	+3	+1	
6	二十层板 1-20~1-21/1-D~1-N	6	15	+8 -5	+1	-1	+2	+3	-2	0	
7	二十层板 2-3~2-4/2-D~2-K	6	15	+8 -5	+5	+4	+6	+7	+2	-2	

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格
悬挑板	20	120	115	5	96		合格

检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范GB50204-2015及设计要求。						
备注	检测单位:湖北诚信建设工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字第AJ07078号 有效期至:2022年12月12日						

批准: [Signature]

校核: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第7页 共11页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)					
1	二十一板 1-3~1-5/1-E~1-M	6	15	+8	-5	-1	+2	0	+3	+10	-2
2	二十一板 1-5~1-7/1-E~1-F	6	15	+8	-5	+4	+5	-2	+6	+1	+5
3	二十二板 1-17~1-20/1-B~1-F	6	15	+8	-5	+2	-1	+3	+5	+6	+4
4	二十二板 2-4~2-7/2-B~2-G	6	15	+8	-5	+7	+1	+9	0	-2	+4
5	二十三板 2-15~2-17/2-B~2-G	6	15	+8	-5	+1	-2	-1	+2	+3	+5
6	二十三板 2-18~2-20/2-F~2-L	6	15	+8	-5	+4	+6	+7	0	+1	+4
7	二十四板 1-20~1-21/1-D~1-N	6	15	+8	-5	+1	-1	+2	+4	+10	-2

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格
悬挑板	20	120	115	5	96		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备		检验	
注		单位	

批准: [Signature]

校核: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第8页 共11页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值 (mm)					
1	二十四层板 2-3~2-4/2-D~2-K	6	15	+8	-5	+3	+5	+6	0	+7	-1
2	屋面板 1-1~1-3/1-F~1-L	6	15	+8	-5	0	-1	+2	+3	-2	+4
3	屋面板 2-18~2-20/2-F~2-L	6	15	+8	-5	+6	+5	+1	+7	-1	+2
4	十五层悬挑板 1-12~1-13/1-A~1-A 偏南	6	20	+8	-5	-1	+1	0	-2	+4	+2
5	十五层悬挑板 1-13~1-14/1-A~1-A 偏南	6	20	+8	-5	+3	-3	-4	+5	+9	+7
6	十六层悬挑板 2-10~2-11/2-A~2-A 偏南	6	20	+8	-5	+1	-1	+4	-2	+5	+7
7	十六层悬挑板 2-11~2-12/2-A~2-A 偏南	6	20	+8	-5	+2	+3	0	-3	+6	-4
构件类别		构件数 (个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)		标准要求(%)		评定	
非悬挑梁		22	53	50	3	94		合格点率≥90		合格	
非悬挑板		22	132	126	6	95				合格	
悬挑梁		16	48	45	3	94				合格	
悬挑板		20	120	115	5	96				合格	

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备	注	检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 建筑工程质量检测有限公司 检测专用章
---	---	------	---

批准: [Signature]

校核: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第9页 共11页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪 (283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋 (根)	保护层厚度设计值 (mm)	允许偏差 (mm)	实测平均偏差值 (mm)						
1	十七层悬挑板 1-12~1-13/1-A~1-A 偏南	6	20	+8 -5	0	+1	-1	-2	+4	+2	
2	十七层悬挑板 1-13~1-14/1-A~1-A 偏南	6	20	+8 -5	-4	-3	+10	+5	+7	+6	
3	十八层悬挑板 2-10~2-11/2-A~2-A 偏南	6	20	+8 -5	-1	+1	+4	-2	+2	+7	
4	十八层悬挑板 2-11~2-12/2-A~2-A 偏南	6	20	+8 -5	+6	0	-3	+3	+5	-2	
5	十九层悬挑板 1-12~1-13/1-A~1-A 偏南	6	20	+8 -5	+1	-1	+4	-2	+9	+5	
6	十九层悬挑板 1-13~1-14/1-A~1-A 偏南	6	20	+8 -5	+7	+6	-3	-4	+2	+3	
7	二十层悬挑板 2-10~2-11/2-A~2-A 偏南	6	20	+8 -5	+4	+1	+3	-1	-2	+6	
构件类别	构件数 (个)	检测钢筋总数 (根)	合格 (根)	不合格 (根)	合格率 (%)	标准要求 (%)	评定				
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率 ≥ 90	合格				
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格				
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格				
悬挑板	20	120	115	5	96		合格				

检验结论 经检测, 以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备

注

检验单位



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第 10 页 共 11 页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021 年 10 月 18 日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021 年 10 月 18 日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021 年 10 月 20 日
见证人	周栋	检验性质	委 托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪 (283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋 (根)	保护层厚度设计值 (mm)	允许偏差 (mm)		实测平均偏差值 (mm)						
1	二十层悬挑板 2-11~2-12/2-A~2-A 偏南	6	20	+8	-5	+7	+5	0	-3	-4	+2	
2	二十一层悬挑板 1-12~1-13/1-A~1-A 偏南	6	20	+8	-5	+2	-1	+1	+4	-2	-3	
3	二十一层悬挑板 1-13~1-14/1-A~1-A 偏南	6	20	+8	-5	+5	+10	+6	+7	+3	0	
4	二十二层悬挑板 2-10~2-11/2-A~2-A 偏南	6	20	+8	-5	+2	-1	-2	-3	+4	+7	
5	二十二层悬挑板 2-11~2-12/2-A~2-A 偏南	6	20	+8	-5	+6	+5	+9	0	+1	-4	
6	二十三层悬挑板 1-12~1-13/1-A~1-A 偏南	6	20	+8	-5	+2	+4	+1	-1	-2	-3	
7	二十三层悬挑板 1-13~1-14/1-A~1-A 偏南	6	20	+8	-5	+5	-4	+7	+6	0	+3	
构件类别	构件数 (个)	检测钢筋总数 (根)	合格 (根)	不合格 (根)	合格率 (%)	标准要求 (%)		评定				
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率 ≥ 90		合格				
非悬挑板	22	132	126	6	95			合格				
悬挑梁	16	48	45	3	94			合格				
悬挑板	20	120	115	5	96			合格				

检验结论 经检测, 以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备		检验	
注		单位	

批准: [Signature]

校核: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

 第一联: 档案馆
 第二联: 委托单位
 第三联: 施工单位
 第四联: 监理单位
 第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210541

第 11 页 共 11 页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 1#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月20日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)					
1	二十四层悬挑板 2-10~2-11/2-A~2-A 偏南	6	20	+8	-5	+1	-1	+4	+2	-2	+5
2	二十四层悬挑板 2-11~2-12/2-A~2-A 偏南	6	20	+8	-5	+6	0	+7	-3	-4	+3
3	(以下空白)										
4											
5											
6											
7											
构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定				
非悬挑梁	22	53	50	3	94	合格点率≥90	合格				
非悬挑板	22	132	126	6	95		合格				
悬挑梁	16	48	45	3	94		合格				
悬挑板	20	120	115	5	96		合格				

检验结论	经检测, 以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。										
备注	批准: 校核: 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字[2021]第110007号 有效期至: 2021年12月										

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根