



161701280983

湖北省建设工程质量检测专用报告单

钻芯法检测混凝土强度检测报告

检验编号: ZX20210105

第2页 共2页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	施工日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月27日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	签发日期	2021年07月28日
见证人	周栋	混凝土龄期(d)	≥81
检验性质	委托	设计强度等级	C55、C50
芯样规格	等高径比圆柱体Φ75mm×75mm	养护方法	同条件养护
检验设备	TYE-2000B	检验依据	JGJ/T 384-2016
检验原因			

检验结果

抽芯部位	芯样破坏荷载(kN)	芯样抗压强度(MPa)	芯样试件破坏形式	芯样抗压强度推定值(MPa)
七层墙13/A-D(C50)	250.9	56.8	压碎	56.8
	264.4	59.9	压碎	
	286.1	64.8	压碎	
八层墙8-10/E(C50)	318.7	72.2	压碎	72.0
	318.0	72.0	压碎	
	332.5	75.3	压碎	
九层墙48/C-F(C50)	279.7	63.3	压碎	57.8
	306.3	69.4	压碎	
	255.4	57.8	压碎	
十层墙3/C-E(C50)	226.7	51.3	压碎	51.3
	266.2	60.3	压碎	
	254.7	57.7	压碎	
(以下空白)				
备		检	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字[2021]第A07078号 有效期至:2022年12月31日	
注		验		
批准:		校核:		

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市武昌区新街186号(湖北诚信建设工程质量检测有限公司1.1期8栋)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根



湖北省建设工程质量检测专用报告单
回弹法检测混凝土抗压强度检验报告

监制



16170128008

检验编号: HT20210409

第 1 页 共 2 页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	设计强度等级	C45、C40、C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪 (195-2)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强度值 (MPa)	强度推定值 (MPa)
十一层墙 3/A-D (C45)	2021.05.12	49.1	1.92	46.8	45.9
十二层墙 12/M-L (C45)	2021.05.19	48.8	1.63	46.1	46.1
十三层墙 8-10/H (C45)	2021.05.23	47.9	1.20	46.3	45.9
十四层墙 19/M-K (C45)	2021.05.27	48.2	1.71	45.5	45.4
十五层墙 3/C-E (C45)	2021.05.31	47.7	1.58	45.2	45.1
十六层墙 13/A-D (C40)	2021.06.05	42.3	0.99	40.5	40.7
十七层墙 5/B-D (C40)	2021.06.09	42.2	1.03	40.5	40.5
十八层墙 19/M-K (C40)	2021.06.13	41.6	0.55	40.5	40.7
十九层墙 16/A-D (C40)	2021.06.18	41.8	0.94	40.3	40.3
二十层墙 16/F-K (C40)	2021.06.22	41.5	0.83	39.9	40.1
二层梁 7-14/Q (C30)	2021.03.16	32.9	0.89	31.1	31.4
三层梁 5-9/L (C30)	2021.03.23	32.0	0.58	31.0	31.0
四层梁 7-14/Q (C30)	2021.04.01	32.8	1.00	32.0	31.2
五层梁 17-18/1/P (C30)	2021.04.08	33.9	1.48	32.1	31.5
六层梁 7-14/Q (C30)	2021.04.13	33.2	1.56	31.0	30.6

备注	检验单位
----	------

批准:

校核:



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告

检验编号: HT20210409

第2页 共2页


工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	设计强度等级	C45、C40、C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪(195-2)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强 度值(MPa)	强度推定值 (MPa)
七层梁 3-5/D (C30)	2021.04.17	33.8	1.88	31.1	30.7
八层梁 7-14/Q (C30)	2021.04.21	32.1	0.80	31.1	30.8
九层梁 5/L-M (C30)	2021.04.27	32.6	1.15	30.7	30.7
十层梁 7-14/Q (C30)	2021.05.03	33.3	1.49	29.8	30.8
十一层梁 12-14/L (C30)	2021.05.07	32.4	0.94	31.4	30.9
十二层梁 1/17/C-H (C30)	2021.05.12	32.1	0.79	31.1	30.8
十三层梁 8/B-E (C30)	2021.05.19	32.1	0.90	30.8	30.6
十四层梁 7-14/Q (C30)	2021.05.23	32.1	0.83	30.7	30.7
十五层梁 12-14/L (C30)	2021.05.27	32.3	1.00	30.7	30.7
十六层梁 6-9/L (C30)	2021.05.31	32.5	1.18	30.0	30.6
十七层梁 16/D-F (C30)	2021.06.05	32.3	1.18	30.3	30.4
十八层梁 12-14/M (C30)	2021.06.09	32.4	1.11	30.6	30.6
十九层梁 7-14/Q (C30)	2021.06.13	32.2	1.13	30.0	30.3
二十层梁 7-14/Q (C30)	2021.06.18	32.3	1.26	29.5	30.2
二十一层梁 7-14/Q (C30)	2021.06.22	32.2	1.07	30.3	30.4

备注

检
验
单
位

批准:

校核:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根



湖北省建设工程质量检测专用报告单

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告



1517013806

检验编号: HT20210580

第 1 页 共 2 页

工程名称	居住项目(悦德熙园)2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	设计强度等级	C35/C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪(256)	检验依据	JGJ/T23-2011

检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强 度值(MPa)	强度推定值 (MPa)
二十一層墙 14/N-Q(C35)	2021.06.26	37.2	0.73	35.8	36.0
二十二層墙 3/C-E(C35)	2021.06.30	38.0	0.93	37.1	36.5
二十三層墙 17/J-1/P(C35)	2021.07.07	37.1	0.83	35.6	35.7
二十四層墙 K/5-6(C35)	2021.07.11	38.1	1.08	36.0	36.3
二十五層墙 17/J-1/P(C35)	2021.07.16	37.1	0.70	35.5	35.9
二十六層墙 13/A-D(C30)	2021.07.21	34.0	1.20	32.2	32.0
二十七層墙 5/E-H(C30)	2021.07.26	33.8	1.38	31.7	31.5
二十八層墙 13/A-D(C30)	2021.07.30	33.3	1.41	31.0	31.0
二十九層墙 18/K-1/P(C30)	2021.08.03	33.6	1.33	31.5	31.4
三十層墙 7/P-Q(C30)	2021.08.08	32.1	0.56	31.2	31.2
三十一層墙 3/K-M(C30)	2021.08.14	31.9	0.73	30.5	30.7
三十二層墙 16/E-J(C30)	2021.08.18	33.0	1.03	30.9	31.3
三十三層墙 5/B-E(C30)	2021.08.27	32.5	1.13	30.6	30.6
二十二層梁 Q/7-14(C30)	2021.06.26	33.3	0.94	31.9	31.8
二十三層梁 20/E-K(C30)	2021.06.30	33.6	1.27	31.7	31.5

备注

检
验
单
位

湖北诚信建设工程质量检测有限公司

检测专用章

鄂建检字 第AJ07078号

2021年10月12日

批准: [Signature]

校核: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

回弹法检测混凝土抗压强度检验报告

检验编号: HT20210580

第 2 页 共 2 页

工程名称	居住项目(悦德熙园) 2#楼	委托日期	2021 年 10 月 18 日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021 年 10 月 18 日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021 年 10 月 22 日
见证人	周栋	设计强度等级	C35/C30
检验性质	委托	养护方法	同条件养护
检验设备	HT-225T 一体式数显回弹仪 (256)	检验依据	JGJ/T23-2011


检验原因:

检 验 结 果

抽检部位及名称	浇筑时间	平均强度值 (MPa)	标准差 (MPa)	最小测区强度值 (MPa)	强度推定值 (MPa)
二十四层梁 1/E-K (C30)	2021.07.07	33.4	1.37	30.3	31.1
二十五层梁 20/E-K (C30)	2021.07.11	33.2	1.07	31.3	31.4
二十六层梁 Q/7-14 (C30)	2021.07.16	32.9	1.34	31.0	30.7
二十七层梁 Q/7-14 (C30)	2021.07.21	32.5	0.71	31.6	31.3
二十八层梁 1/E-K (C30)	2021.07.26	32.9	0.74	31.8	31.7
二十九层梁 20/E-K (C30)	2021.07.30	32.0	0.85	30.5	30.6
三十层梁 20/E-K (C30)	2021.08.03	33.6	1.51	31.5	31.1
三十一层梁 20/E-K (C30)	2021.08.08	32.6	1.14	31.1	30.7
三十二层梁 M/7-14 (C30)	2021.08.14	32.7	1.04	31.6	31.0
三十三层梁 Q/7-14 (C30)	2021.08.18	33.3	1.50	30.5	30.8
屋面梁 Q/7-14 (C30)	2021.08.27	33.0	1.30	30.7	30.9
(以下空白)					

备注

检验单位

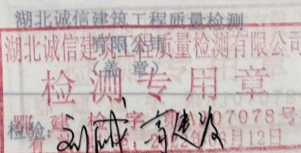

批准

校核

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 358 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根



湖北省建设工程质量检测专用报告单

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告



161701280083

检验编号: GJ20210393

第1页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	一层墙 1/C-E	/	7	200	±10	198	-2
2	三层墙 19/K-M	/	7	200	±10	202	+2
3	四层墙 16/E-H	/	7	250	±10	253	+3
4	六层墙 2/K-M	/	7	200	±10	205	+5
5	八层墙 20/C-E	/	7	200	±10	202	+2
6	九层墙 1/C-E	/	7	200	±10	194	-6
7	十一层墙 2/K-M	/	7	200	±10	201	+1
8	十三层墙 19/K-M	/	7	200	±10	201	+1
9	十五层墙 13/A-D	/	7	250	±10	248	-2
10	十七层墙 16/E-H	/	7	250	±10	253	+3
11	十九层墙 20/C-E	/	7	200	±10	202	+2
12	二十层墙 2/K-M	/	7	200	±10	197	-3
13	二层梁 3-4/1/P	3	3	80	±10	78	-2
14	三层梁 18-19/M	3	3	80	±10	82	+2
15	四层梁 2-3/K	3	3	80	±10	77	-3

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	24	24	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	24	22	2	92	合格率	合格
	墙、板类	36	34	2	94	≥80%	合格
检验结论	经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						

备注	检测
注	单位
批准: [Signature]	校核: [Signature]
	检测: [Signature]
	检验: [Signature]
	有效期限: 2022年08月12日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



181701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210393

第2页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013

检验原因:

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	五层梁 5-8/B	3	3	80	±10	91	+11
2	五层梁 11/A-E	3	3	80	±10	83	+3
3	六层梁 10-16/H	3	3	80	±10	75	-5
4	七层梁 3/D-1/P	3	3	80	±10	79	-1
5	八层梁 5-9/L	3	3	80	±10	77	-3
6	九层梁 2-3/M	3	3	80	±10	81	+1
7	九层梁 1-3/C	2	2	160	±10	163	+3
8	十层梁 5-8/B	2	2	160	±10	157	-3
9	十一层梁 10-15/F	3	3	80	±10	77	-3
10	十二层梁 18-19/M	3	3	80	±10	76	-4
11	十二层梁 5/D-H	3	3	80	±10	82	+2
12	十三层梁 14-17/1/P	2	2	160	±10	148	-12
13	十四层梁 2-3/K	3	3	80	±10	80	0
14	十五层梁 18-19/K	3	3	80	±10	79	-1
15	十六层梁 11/A-E	2	2	160	±10	155	-5

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	24	24	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	24	22	2	92	合格率	合格
	墙、板类	36	34	2	94	≥80%	合格

检验结论

经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合GB50204-2015及设计要求

备注

注

批准:

校核:

单位

湖北信诚建设工程质量检测有限公司
检测专用章
鄂建(监)第A107078号
检验: 2021年7月26日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 检测单位

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210393

第3页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	十七层梁 5-8/B	2	2	160	±10	165	+5
2	十八层梁 14-17/1/P	2	2	160	±10	161	+1
3	十九层梁 13-16/A	2	2	160	±10	157	-3
4	十九层梁 1-3/C	2	2	160	±10	159	-1
5	二十层梁 2-3/M	3	3	80	±10	81	+1
6	二十一层梁 10-16/H	3	3	80	±10	87	+7
7	二层板 3-1/3/D-L	/	7	X:200	±20	203	+3
		/	7	Y:200	±20	196	-4
8	三层板 1/3-5/D-J	/	7	X:200	±20	195	-5
		/	7	Y:200	±20	205	+5
9	四层板 5-8/B-G	/	7	X:200	±20	207	+7
		/	7	Y:200	±20	198	-2
10	四层板 8-11/B-E	/	7	X:200	±20	198	-2
		/	7	Y:200	±20	192	-8
11	五层板 11-13/A-E	/	7	X:200	±20	206	+6
		/	7	Y:200	±20	202	+2

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	24	24	0	100	主控项目应 全数合格	合格
	梁、柱类	24	22	2	92	合格率	合格
钢筋间距	墙、板类	36	34	2	94	≥80%	合格

检验结论	经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注	/						
注	/						

批准: 王时子

校核: 王时子



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210393

第4页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	六层板 13-16/A-E	/	7	X:200	±20	201	+1
		/	7	Y:200	±20	204	+4
2	七层板 16-1/17/D-H	/	7	X:200	±20	200	0
		/	7	Y:200	±20	201	+1
3	八层板 1/17-18/D-L	/	7	X:200	±20	193	-7
		/	7	Y:200	±20	179	-21
4	八层板 3-1/3/D-L	/	7	X:200	±20	201	+1
		/	7	Y:200	±20	196	-4
5	九层板 1/3-5/D-J	/	7	X:200	±20	194	-6
		/	7	Y:200	±20	202	+2
6	十层板 5-8/B-G	/	7	X:200	±20	207	+7
		/	7	Y:200	±20	204	+4
7	十一层板 8-11/B-E	/	7	X:200	±20	192	-8
		/	7	Y:200	±20	197	-3
8	十二层板 11-13/A-E	/	7	X:200	±20	204	+4
		/	7	Y:200	±20	199	-1

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	24	24	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	24	22	2	92	合格率	合格
	墙、板类	36	34	2	94	≥80%	合格

检验结论 经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备	注	检测	湖北诚信建设工程质量检测有限公司
		单位	建筑工程质量检测有限公司

批准: [Signature]

校核: [Signature]

鄂建检[2021]第11778号
有效期限: 2021.7.23-2021.8.22声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210393

第5页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	十二层板 13-16/A-E	/	7	X:200	±20	194	-6
		/	7	Y:200	±20	197	-3
2	十三层板 16-1/17/D-H	/	7	X:200	±20	205	+5
		/	7	Y:200	±20	202	+2
3	十三层板 1/17-18/D-L	/	7	X:200	±20	198	-2
		/	7	Y:200	±20	203	+3
4	十四层板 3-1/3/D-L	/	7	X:200	±20	208	+8
		/	7	Y:200	±20	201	+1
5	十五层板 1/3-5/D-J	/	7	X:200	±20	207	+7
		/	7	Y:200	±20	202	+2
6	十六层板 5-8/B-G	/	7	X:200	±20	192	-8
		/	7	Y:200	±20	198	-2
7	十七层板 8-11/B-E	/	7	X:200	±20	198	-2
		/	7	Y:200	±20	202	+2
8	十八层板 11-13/A-E	/	7	X:200	±20	206	+6
		/	7	Y:200	±20	200	0

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	24	24	0	100	主控项目应 全数合格	合格
	梁、柱类	24	22	2	92	合格率	合格
钢筋间距	墙、板类	36	34	2	94	≥80%	合格
	墙、板类	36	34	2	94	≥80%	合格
检验结论	经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范GB50204-2015及设计要求。						
备注	检测北调信建筑工程有限公司 检测专用章						
注	单位 湖北信建建筑工程有限公司 检测专用章						

批准:

校核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。电话:027-65522487

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210393

第6页 共6页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	十九层板 13-16/A-E	/	7	X:200	±20	221	+21
		/	7	Y:200	±20	197	-3
2	二十层板 16-1/17/D-H	/	7	X:200	±20	193	-7
		/	7	Y:200	±20	198	-2
3	二十一板 1/17-18/D-L	/	7	X:200	±20	202	+2
		/	7	Y:200	±20	203	+3
4	(以下空白)						
5							
6							
7							
8							

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	24	24	0	100	主控项目应 全数合格	合格
	梁、柱类	24	22	2	92	合格率	合格
钢筋间距	墙、板类	36	34	2	94	≥80%	合格
检验结论	经检测, 以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求						
备				检测	湖北诚信建设工程质量检测有限公司		
注				单位	建筑工程质量检测有限公司		

批准:

校核:

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告



181701280083

检验编号: GJ20210545

第1页 共4页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	二十一层墙 1/C-E	/	7	200	±10	201	+1
2	二十三层墙 2/K-M	/	7	200	±10	198	-2
3	二十五层墙 19/K-M	/	7	200	±10	203	+3
4	二十六层墙 13/A-D	/	7	250	±10	248	-2
5	二十八层墙 16/E-H	/	7	250	±10	250	0
6	三十层墙 1/C-E	/	7	200	±10	199	-1
7	三十二层墙 2/K-M	/	7	200	±10	197	-3
8	三十三层墙 19/K-M	/	7	200	±10	201	+1
9	二十二层梁 1-3/C	2	2	160	±10	157	-3
10	二十三层梁 18-20/C	2	2	160	±10	159	-1
11	二十四层梁 5-8/B	3	3	80	±10	79	-1
12	二十四层梁 14-17/1/P	2	2	160	±10	158	-2
13	二十五层梁 3-4/1/P	3	3	80	±10	81	+1
14	二十六层梁 11/A-E	3	3	80	±10	77	-3
15	二十七层梁 2-3/K	2	2	160	±10	171	+11

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	16	16	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	16	15	1	94	合格率	合格
	墙、板类	24	22	2	92	≥80%	合格

检验结论 经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备	注	检测单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司
---	---	------	------------------

批准: [Signature]

校核: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210545

第2页 共4页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	二十七层梁 18-19/K	2	2	160	±10	157	-3
2	二十八层梁 5-9/L	3	3	80	±10	81	+1
3	二十九层梁 5-8/B	2	2	160	±10	158	-2
4	三十层梁 13-16/A	2	2	160	±10	161	+1
5	三十一层梁 18-20/C	2	2	160	±10	159	-1
6	三十二层梁 1-3/C	2	2	160	±10	159	-1
7	三十三层梁 12-14/N	3	3	80	±10	77	-3
8	三十三层梁 18-19/K	2	2	160	±10	157	-3
9	屋面梁 13/A-E	2	2	160	±10	158	-2
10	二十二层板 5-8/B-G	/	7	X:200	±20	196	-4
		/	7	Y:200	±20	198	-2
11	二十三层板 8-11/B-E	/	7	X:200	±20	202	+2
		/	7	Y:200	±20	208	+8
12	二十四层板 11-13/A-E	/	7	X:200	±20	203	+3
		/	7	Y:200	±20	209	+9

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	16	16	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	16	15	1	94	合格率	合格
	墙、板类	24	22	2	92	≥80%	合格

检验结论 经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备	检测	湖北诚信
注	单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司

批准: 张华

校核: 张华

检测: 张华
鄂建检字 第A107078号
有效期至: 2022年08月12日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161761280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210545

第3页 共4页

工程名称	居住项目《恺德熙园》2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距 (mm)	偏差 值 (mm)
1	二十四层板 13-16/A-E	/	7	X:200	±20	204	+4
		/	7	Y:200	±20	221	+21
2	二十五层板 16-1/17/D-H	/	7	X:200	±20	207	+7
		/	7	Y:200	±20	195	-5
3	二十六层板 1/17-18/D-L	/	7	X:200	±20	197	-3
		/	7	Y:200	±20	202	+2
4	二十七层板 3-1/3/D-L	/	7	X:200	±20	193	-7
		/	7	Y:200	±20	199	-1
5	二十七层板 1/3-5/D-J	/	7	X:200	±20	203	+3
		/	7	Y:200	±20	209	+9
6	二十八层板 5-8/B-G	/	7	X:200	±20	193	-7
		/	7	Y:200	±20	221	+21
7	二十九层板 8-11/B-E	/	7	X:200	±20	208	+8
		/	7	Y:200	±20	194	-6

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	16	16	0	100	主控项目应 全数合格	合格
	墙、板类	24	22	2	92	合格率 ≥80%	合格
检验结论	经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						

备	检测	湖北诚信
注	单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司

批准: [Signature]

校核: [Signature]

检测: [Signature]
鄂建检字 第AJ07018号
有效期至: 2022年08月12日声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。电话: 027-82202222
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件钢筋数量及布置间距检验报告

检验编号: GJ20210545

第4页 共4页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 一体式钢筋检测仪(283)、钢卷尺(182-1)	检验依据	GB/T50784-2013
检验原因:			

序号	检验部位	测试面 主筋设计 根数	实测 钢筋 根数	设计钢筋 间距(mm)	允许 偏差 (mm)	实测平均 间距(mm)	偏差 值 (mm)
1	三十层板 11-13/A-E	/	7	X:200	±20	197	-3
		/	7	Y:200	±20	203	+3
2	三十一层板 13-16/A-E	/	7	X:200	±20	206	+6
		/	7	Y:200	±20	194	-6
3	三十二层板 16-1/17/D-H	/	7	X:200	±20	196	-4
		/	7	Y:200	±20	192	-8
4	三十三层板 1/17-18/D-L	/	7	X:200	±20	203	+3
		/	7	Y:200	±20	208	+8
5	三十三层板 1/3-5/D-J	/	7	X:200	±20	197	-3
		/	7	Y:200	±20	191	-9
6	屋面板 11-13/A-E	/	7	X:200	±20	193	-7
		/	7	Y:200	±20	202	+2
7	(以下空白)						

检验项目	构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求	评定
钢筋数量	梁、柱类	16	16	0	100	主控项目应 全数合格	合格
钢筋间距	梁、柱类	16	15	1	94	合格率	合格
	墙、板类	24	22	2	92	≥80%	合格

检验结论 经检测,以上结构现浇构件钢筋数量及布置间距符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注	/	检测	湖北诚信建设工程质量检测有限公司
注		单位	检测专用章

批准:

校核:

鄂建检字[2021]第07号
有效期至:2022年08月12日

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。电话:027-65522487

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆

第二联:委托单位

第三联:施工单位

第四联:监理单位

第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



结构现浇构件厚度检验报告



161701260083

检验编号: HD20210372

第1页 共3页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼		委托日期	2021年07月23日		
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		检测日期	2021年07月23日		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		报告日期	2021年07月26日		
见证人	周栋		检验性质	委托		
检测设备	LR-H800 楼板厚度检测仪(282)、 钢卷尺(182-1)		检测依据	GB50204-2015		
检验原因						
序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)		实测厚度(mm) 平均值 偏差值	
1	二层板 5-8/B-G	130	+10	-5	133	+3
2	四层板 11-13/A-E	130	+10	-5	129	-1
3	六层板 13-16/A-E	130	+10	-5	134	+4
4	八层板 18-19/K-M	130	+10	-5	135	+5
5	十层板 1/17-18/D-L	130	+10	-5	128	-2
6	十二层板 16-1/17/D-H	130	+10	-5	133	+3
7	十四层板 5-8/B-G	130	+10	-5	129	-1
8	十六层板 11-13/A-E	130	+10	-5	129	-1
构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
板类	18	17	1	94	合格率≥80	合格
检测结论	经检测,以上楼板厚度符合规范GB50204-2015及设计要求。					
备注	/		检测	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字 第A103078号 有效期至: 2021年03月21日		

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件厚度检验报告

检验编号: HD20210372

第2页 共3页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检测日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检测设备	LR-H800 楼板厚度检测仪 (282)、 钢卷尺 (182-1)	检测依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)		实测厚度 (mm)	
					平均值	偏差值
1	十八层板 13-16/A-E	130	+10	-5	124	-6
2	二十层板 18-19/K-M	130	+10	-5	131	+1
3	三层板 1-1/2/E-K	100	+10	-5	106	+6
4	五层板 10-15/E-1/E	100	+10	-5	105	+5
5	七层板 1-1/2/E-K	100	+10	-5	98	-2
6	九层板 10-15/E-1/E	100	+10	-5	103	+3
7	十一层板 5-11/J-L	150	+10	-5	151	+1
8	十三层板 4-5/J-L	150	+10	-5	149	-1

构件类别	构件数 (个)	合格 (个)	不合格 (个)	合格率 (%)	标准要求 (%)	评定
板类	18	17	1	94	合格率 ≥ 80	合格
检测结论	经检测, 以上楼板厚度符合规范 GB50204-2015 要求					
备注	/					

批准: [Signature]

校核: [Signature]

检验: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件厚度检验报告

检验编号: HD20210372

第3页 共3页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检测日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检测设备	LR-H800 楼板厚度检测仪(282), 钢卷尺(182-1)	检测依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)		实测厚度(mm)	
					平均值	偏差值
1	十七层板 10-17/J-L	150	+10	-5	152	+2
2	二十一层板 5-11/J-L	150	+10	-5	155	+5
3	(以下空白)					
4						
5						
6						
7						
8						

构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
板类	18	17	1	94	合格率≥80	合格

检测结论 经检测,以上楼板厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注	/	检测单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 建筑工程质量检测有限公司 (盖章) 鄂建检字第A107078号 有效期限:2021.07.23-2022.07.23
----	---	------	---

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

电话:027-65522487

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

结构现浇构件厚度检验报告

MA
161701280083

检验编号: HD20210506

第1页 共3页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检测日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检测设备	LR-H800 楼板厚度检测仪(282)、 钢卷尺(182-1)	检测依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)	实测厚度(mm)	
				平均值	偏差值
1	二十二层板 1-1/2/E-K	100	+10 -5	104	+4
2	二十八层板 10-15/E-1/E	100	+10 -5	101	+1
3	三十三层板 10-15/E-1/E	100	+10 -5	103	+3
4	屋面板 11-13/A-E	120	+10 -5	121	+1
5	屋面板 1-3/C-K	120	+10 -5	125	+5
6	屋面板 18-20/C-K	120	+10 -5	123	+3
7	二十二层板 11-13/A-E	130	+10 -5	131	+1
8	二十四层板 13-16/A-E	130	+10 -5	129	-1

构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
板类	18	17	1	94	合格	合格
检测结论	经检测, 以上楼板厚度符合规范 GB50204-2015 要求。					
备注	检测单位: 湖北诚信建设工程质量检测有限公司 检验: 刘成方 批准: [签名] 校核: [签名]					

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。 电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件厚度检验报告

检验编号: HD20210506

第2页 共3页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检测日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检测设备	LR-H800 楼板厚度检测仪(282)、 钢卷尺(182-1)	检测依据	GB50204-2015

检验原因

序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)	实测厚度(mm)	
				平均值	偏差值
1	二十五层板 18-19/K-M	130	+10 -5	134	+4
2	二十六层板 1/17-18/D-L	130	+10 -5	136	+6
3	二十七层板 16-1/17/D-H	130	+10 -5	142	+12
4	二十九层板 5-8/E-G	130	+10 -5	131	+1
5	三十层板 11-13/A-E	130	+10 -5	132	+2
6	三十一层板 13-16/A-E	130	+10 -5	135	+5
7	三十二层板 18-19/K-M	130	+10 -5	132	+2
8	二十三层板 5-11/J-L	150	+10 -5	154	+4

构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
板类	18	17	1	94	合格率≥90	合格
检测结论	经检测,以上楼板厚度符合规范 GB50204-2015 要求。					
备注	/					

批准:

校核:

检验:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。 电话:027-65522487

公司地址:武汉市东湖高新区-区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆

第二联:委托单位

第三联:施工单位

第四联:监理单位

第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

结构现浇构件厚度检验报告

检验编号: HD20210506

第3页 共3页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼		委托日期	2021年10月18日		
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		检测日期	2021年10月18日		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		报告日期	2021年10月22日		
见证人	周栋		检验性质	委托		
检测设备	LR-HS00 楼板厚度检测仪(282)、 钢卷尺(182-1)		检测依据	GB50204-2015		
检验原因						
序号	抽检部位	设计厚度 (mm)	允许偏差 (mm)		实测厚度(mm) 平均值 偏差值	
1	二十七层板 10-17/J-L	150	+10	-5	153	+3
2	三十一层板 4-5/J-L	150	+10	-5	156	+6
3	(以下空白)					
4						
5						
6						
7						
8						
构件类别	构件数(个)	合格(个)	不合格(个)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
板类	18	17	1	94	合格率≥80	合格
检测结论	经检测,以上楼板厚度符合规范 GB50204-2015 的要求。					
备注	/		检测 单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 鄂建检字(鄂)第A07078号 有效期至:2022年09月12日		

批准:

校核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

电话:027-65522487

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆



第二联:委托单位

第三联:施工单位

第四联:监理单位

第五联:存根

省建设工程质量安全监督站
质量监督站



检验编号: KB20210532

第 1 页 共 2 页

工程名称	居住项目（恺德熙园） 2#楼	委托日期	2021 年 10 月 18 日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021 年 10 月 18 日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021 年 10 月 22 日
见证人	周栋	样品来源	见证取样
检验设备	LR-V3 锚杆拉拔仪（285） LR-10T 锚杆拉拔仪（286）	检验性质	委托
使用部位	砌体拉结筋、构造柱、过梁	检验依据	GB50203-2011 JGJ145-2013

检验原因

1

序号	检测部位	钢筋型号	标准要求 (kN)	实测结果 (kN)	破坏类型
1	二层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.3	未破坏
2	三层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	8.2	未破坏
3	五层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	6.8	未破坏
4	七层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.5	未破坏
5	七层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.1	未破坏
6	九层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	6.7	未破坏
7	十一层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.9	未破坏
8	十三层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	6.6	未破坏
9	十四层墙柱	HRB400EΦ6	≥6.0	7.0	未破坏
10	二层构造柱	HRB400EΦ12	≥40.7	43.1	未破坏
11	四层构造柱	HRB400EΦ12	≥40.7	42.7	未破坏
12	七层构造柱	HRB400EΦ12	≥40.7	42.1	未破坏

结

以上所检项目符合 GB50203-2011、JGJ145-2013 的标准要求。

论

备

注

检验

单位

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司

检测专用章

鄂建试检：字 第 A102088
有效期至：2009 年 05 月 12 日

声明：未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联：档案馆

第二联

委託單位

第三联

施工单位

第四联

监理单位

第五联：

根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土结构后置件拉拔试验检验报告

检验编号: KB20210532

第 2 页 共 2 页

工程名称	居住项目 (恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021 年 10 月 18 日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021 年 10 月 18 日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021 年 10 月 22 日
见证人	周栋	样品来源	见证取样
检验设备	LR-V3 锚杆拉拔仪 (285) LR-IOT 锚杆拉拔仪 (286)	检验性质	委托
使用部位	砌体拉结筋、构造柱、过梁	检验依据	GB50203-2011 JGJ145-2013

检验原因 /


序号	检测部位	钢筋型号	标准要求 (kN)	实测结果 (kN)	破坏类型
1	九层构造柱	HRB400EΦ12	≥40.7	41.8	未破坏
2	十一层构造柱	HRB400EΦ12	≥40.7	42.7	未破坏
3	十三层构造柱	HRB400EΦ12	≥40.7	41.6	未破坏
4	二层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	41.1	未破坏
5	四层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	42.5	未破坏
6	七层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	42.9	未破坏
7	九层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	42.3	未破坏
8	十一层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	41.5	未破坏
9	十三层过梁	HRB400EΦ12	≥40.7	42.6	未破坏
10	(以下空白)				
11					
12					

结论 以上所检项目符合 GB50203-2011、JGJ145-2013 的标准要求。

备注	/	检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
----	---	------	------------------

批准: [Signature]

校核: [Signature]

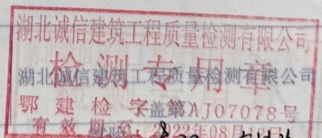

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。 电话: 027-65522487
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根



湖北省建设工程质量检测专用报告单




植筋（锚栓）锚固抗拔力检验报告（首页） 161701280083

检测编号：KB20210605

第1页 第3页

委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			委托日期	2021年11月29日	
工程名称	居住项目（恺德熙园）2#楼			检验日期	2021年11月29日	
施工单位	新八建设集团有限公司			报告日期	2021年12月01日	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检验性质	委托	
见证人	周栋			工程结构类型	框架	
检验目的	/			形象进度	结构施工完成	
检验批	10260/3030			抽样方法	原位试验抽检	
检验设备	LR-V3 锚杆拉拔仪（285） LR-10T 锚杆拉拔仪（286）			抽样数量	12/8	
锚固形式	化学植筋			试验类别	☒ 非破坏性试验 ☐ 破坏性试验	
胶结材料	建筑结构植筋胶		钢筋直径（mm）	6 12	钢筋形状	HRB400E
检验方法	拉拔法	基材混凝土强度	≥C30	后置钢筋设计埋置深度	≥10d 且不少于100mm	
检验标准	GB50203-2011 JGJ145-2013			标准要求	检验荷载值（持荷2min未破坏荷载值）HRB400E#6 ≥6.0kN， HRB400E#12 ≥40.7kN 且持荷2min 荷载降≤5%。	
检 测 结 果						
检验钢筋数量	合格数	不合格数	合格率	评定标准	标准要求	评定
12根 HRB400E#6	12	0	100	GB50203-2011	合格率=100%	合格
8根 HRB400E#12	8	0	100	JGJ145-2013	合格率=100%	合格
检验结论	HRB400E#6 混凝土后置植筋轴向抗拔非破坏荷载检验符合GB50203-2011标准要求 HRB400E#12 混凝土后置植筋轴向抗拔非破坏荷载检验符合JGJ145-2013标准要求					
备注	/			检验单位	（盖章）	

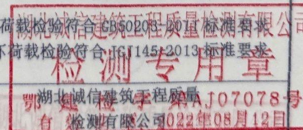

第一联：档案馆
第二联：委托单位
第三联：施工单位
第四联：监理单位
第五联：存根

（本报告未经检测机构书面批准不得部分复制）

湖北省建设工程质量检测专用报告单



植筋（锚栓）锚固抗拔力检验报告（续页）

161701280083

检测编号：KB20210605


第2页 第3页

检 验 数 据						
检验序号	检验部位	钢筋规格	预设检验荷载值(kN)	检验荷载值(持荷2min未破坏荷载值)(kN)	持荷2min荷载降(%)	破坏形式
1	十五层墙 H/8-10	6	7.9	7.7	3	未破坏
2	十七层墙 L/9-12	6	8.5	8.3	2	未破坏
3	十八层墙 H/8-10	6	8.8	8.5	3	未破坏
4	十九层墙 14/Q-1/P	6	7.3	7.2	1	未破坏
5	二十一层墙 H/8-10	6	7.6	7.3	4	未破坏
6	二十三层墙 3/C-E	6	6.8	6.7	1	未破坏
7	二十五层墙 L/9-12	6	7.0	6.8	3	未破坏
8	二十七层墙 F/10-11	6	7.7	7.5	3	未破坏
9	二十九层墙 5/D-E	6	8.3	8.0	4	未破坏
10	三十层墙 L/9-12	6	8.0	7.8	3	未破坏
11	三十一层墙 H/8-10	6	6.8	6.6	3	未破坏
12	三十三层墙 3/L-1/P	6	7.1	7.0	1	未破坏
13	十五层构造柱 5/H-L	12	43.6	42.3	3	未破坏
14	十七层构造柱 17-18/1/P	12	42.3	41.5	2	未破坏
15	二十层构造柱 3-4/1/L	12	44.6	43.1	3	未破坏
16	二十三层构造柱 5/H-L	12	42.7	41.8	2	未破坏
17	二十七层构造柱 E-F/1/13	12	43.8	42.1	4	未破坏
18	二十九层构造柱 5/H-L	12	41.9	41.5	1	未破坏

湖北诚信建设工程质量检测有限公司
检测专用章
鄂建检字2第AJO未破坏号
有效期至：2022年08月12日

第一联：档案馆
第二联：委托单位
第三联：施工单位
第四联：监理单位
第五联：存根

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)



植筋（锚栓）锚固抗拔力检验报告（续页）

检测编号: KB20210605

第3页 第3页

检 验 数 据						
检验 序号	检验部位	钢筋 规格	预设检验 荷载值 (kN)	检验荷载值 (持荷 2min 未 破坏荷载值) (kN)	持荷 2min 荷载降 (%)	破坏形式
19	三十一层构造柱 5/H-L	12	44.1	42.9	3	未破坏
20	三十二层构造柱 7-9/N	12	42.5	41.6	2	未破坏
	(以下空白)					
备注	/		检验 单位	湖北诚信建筑工程质量 检测有限公司		

批准:

校核

声明：未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址：武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

湖北诚信建筑工程质量
检测有限公司

(蕭 章)

湖北诚信建设工程质量检测有限公司

检测专用章

鄂建检字第A107078号

医药企业加速器 1.1 期8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联：档案馆
第二联：委托单位
第三联：施工单位
第四联：监理单位
第五联：存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



混凝土中钢筋保护层厚度检验报告



161701230093

检验编号: BH20210393

第1页 共8页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因	-----		

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值 (mm)					
1	二层悬挑梁 3/B-C	3	25	+10	-7	-4	-1	+2			
2	四层悬挑梁 5/A-B	3	25	+10	-7	0	-3	+3			
3	六层悬挑梁 20/C-C 偏南	2	25	+10	-7	-4	+2				
4	八层悬挑梁 3/B-C	3	25	+10	-7	0	-3	+3			
5	八层悬挑梁 5/A-B	3	25	+10	-7	-1	+2	+11			
6	十层悬挑梁 20/C-C 偏南	2	25	+10	-7	0	-2				
7	十二层悬挑梁 3/B-C	3	25	+10	-7	-3	+4	+5			
8	十四层悬挑梁 5/A-B	3	25	+10	-7	-4	-1	+2			
9	十六层悬挑梁 20/C-C 偏南	2	25	+10	-7	+1	+3				
10	十八层悬挑梁 3/B-C	3	25	+10	-7	0	-4	+4			
11	二十层悬挑梁 5/A-B	3	25	+10	-7	+4	0	+12			
12	二十一悬挑梁 20/C-C 偏南	2	25	+10	-7	-1	-3				
构件类别		构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)		标准要求(%)		评定	
非悬挑梁		24	64	60	4	94		合格点率≥90		合格	
非悬挑板		24	144	138	6	96				合格	
悬挑梁		12	32	30	2	94				合格	
悬挑板		20	120	114	6	95				合格	
检验结论		经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。									
备注					检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 湖北诚信建设工程质量检测有限公司 鄂建检字第A107078号					

批准:

校核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

电话:027-65522487

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210393

第2页 共8页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			


序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)				
1	二层梁 3-4/1/P	3	20	+10 -7	-1	+2	-3		
2	三层梁 18-19/M	3	20	+10 -7	-2	0	+11		
3	四层梁 2-3/K	3	20	+10 -7	+4	+6	+1		
4	五层梁 5-8/B	3	20	+10 -7	-1	0	-4		
5	五层梁 11/A-E	3	20	+10 -7	+3	0	+6		
6	六层梁 10-16/H	3	20	+10 -7	+4	+2	+1		
7	七层梁 3/D-1/P	3	20	+10 -7	+3	+6	+12		
8	八层梁 5-9/L	3	20	+10 -7	0	-1	+1		
9	九层梁 2-3/M	3	20	+10 -7	-1	-3	+1		
10	九层梁 1-3/C	2	20	+10 -7	0	+3			
11	十层梁 5-8/B	2	20	+10 -7	+6	+1			
12	十一层梁 10-15/F	3	20	+10 -7	0	+4	-2		

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	24	64	60	4	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	24	144	138	6	96		合格
悬挑梁	12	32	30	2	94		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注							
注							

批准: [Signature]

校核: [Signature]

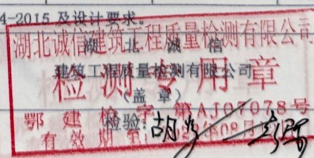

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆 第二联: 委托单位 第三联: 施工单位 第四联: 监理单位 第五联: 存档



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210393

第3页 共8页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)					
1	十二层梁 18-19/M	3	20	+10	-7	+1	-1	-2		
2	十二层梁 5/D-H	3	20	+10	-7	0	-3	+2		
3	十三层梁 14-17/1/P	2	20	+10	-7	+3	-1			
4	十四层梁 2-3/K	3	20	+10	-7	0	+11	+4		
5	十五层梁 18-19/K	3	20	+10	-7	+3	0	-2		
6	十六层梁 11/A-E	2	20	+10	-7	-1	+2			
7	十七层梁 5-8/B	2	20	+10	-7	-1	+3			
8	十八层梁 14-17/1/P	2	20	+10	-7	+1	+4			
9	十九层梁 13-16/A	2	20	+10	-7	+6	+12			
10	十九层梁 1-3/C	2	20	+10	-7	0	-2			
11	二十层梁 2-3/M	3	20	+10	-7	-1	+1	+3		
12	二十一层梁 10-16/H	3	20	+10	-7	-2	+2	+4		

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	24	64	60	4	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	24	144	138	6	96		合格
悬挑梁	12	32	30	2	94		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备

注

检验单位

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
建筑工程质量检测有限公司
检测专用章
(盖章)鄂建检检验: 胡建 107078号
有效期至: 2023年06月12日

电话: 027-65522487

批准: 李树

校核: 李树

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210393

第4页 共8页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)							
1	二层板 3-1/3/D-L	6	15	+8 -5	-1	+1	+2	+5	+6	+3		
2	三层板 1/3-5/D-J	6	15	+8 -5	+4	0	+7	+9	-2	+2		
3	四层板 5-8/B-G	6	15	+8 -5	-1	+1	+2	0	+3	-2		
4	四层板 8-11/B-E	6	15	+8 -5	+4	+5	+7	+6	0	+2		
5	五层板 11-13/A-E	6	15	+8 -5	+1	-1	+2	+5	+10	0		
6	六层板 13-16/A-E	6	15	+8 -5	+3	+4	+6	+7	-2	+3		
7	七层板 16-1/17/D-H	6	15	+8 -5	0	+2	+1	-1	+4	-2		
8	八层板 1/17-18/D-L	6	15	+8 -5	+5	+6	+3	+7	+2	+4		
9	八层板 3-1/3/D-L	6	15	+8 -5	+1	-1	+2	+4	0	+5		
10	九层板 1/3-5/D-J	6	15	+8 -5	+6	+7	-2	+3	+9	+1		
11	十层板 5-8/B-G	6	15	+8 -5	+2	-2	+1	+4	+5	+3		
12	十一层板 8-11/B-E	6	15	+8 -5	+6	0	+7	-1	+5	+4		

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	24	64	60	4	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	24	144	138	6	96		合格
悬挑梁	12	32	30	2	94		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注

检验单位



声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210393

第5页 共8页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)							
1	十二层板 11-13/A-E	6	15	+8 -5	+1	+3	+10	-1	+2	+4		
2	十二层板 13-16/A-E	6	15	+8 -5	-2	0	+5	+6	+7	+3		
3	十三层板 16-1/17/D-H	6	15	+8 -5	+3	-1	-2	+1	+5	+6		
4	十三层板 1/17-18/D-L	6	15	+8 -5	+4	+7	+2	0	-1	+4		
5	十四层板 3-1/3/D-L	6	15	+8 -5	-1	+2	+1	0	+3	+5		
6	十五层板 1/3-5/D-J	6	15	+8 -5	+4	+6	+7	-2	0	+9		
7	十六层板 5-8/B-G	6	15	+8 -5	-2	+2	-1	+3	0	+4		
8	十七层板 8-11/B-E	6	15	+8 -5	+6	+5	+7	+1	+4	+6		
9	十八层板 11-13/A-E	6	15	+8 -5	+2	-1	-2	+3	+5	+4		
10	十九层板 13-16/A-E	6	15	+8 -5	+6	0	+10	+7	+1	+2		
11	二十层板 16-1/17/D-H	6	15	+8 -5	+1	-1	+3	+2	+4	+5		
12	二十一层板 1/17-18/D-L	6	15	+8 -5	+6	0	+7	-2	-1	+2		

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	24	64	60	4	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	24	144	138	6	96		合格
悬挑梁	12	32	30	2	94		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。						
备注	检验单位:湖北诚信建设工程质量检测有限公司						
注	检测专用章						

批准: [Signature]

校核: [Signature]

检验: [Signature]

有效期限: 2022.08.12

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210393

第6页 共8页

工程名称	居住项目(悦德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)						
1	二层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8 -5	-1	+1	-2	-3	+9	-4	
2	三层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+2	+6	+4	+3	+7	0	
3	四层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+1	-1	+2	-2	+3	-3	
4	五层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8 -5	-4	+4	+5	+7	+6	+10	
5	六层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8 -5	-1	-2	+1	+3	-3	+4	
6	七层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8 -5	-4	+5	+7	+6	0	+2	
7	八层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+2	-1	+9	0	+1	-2	

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	24	64	60	4	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	24	144	138	6	96		合格
悬挑梁	12	32	30	2	94		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注

注

检验单位



声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单

监制



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210393

第7页 共8页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)						
1	九层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8	-5	+2	-3	+6	+5	+3	+4
2	十层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8	-5	-3	+1	-1	-2	0	+4
3	十一层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8	-5	+2	-4	+5	+7	+3	+6
4	十二层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8	-5	-3	+1	-1	0	-4	-2
5	十三层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8	-5	+3	+2	+4	+10	+6	+7
6	十四层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8	-5	-1	+1	+3	0	+9	-2
7	十五层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8	-5	+2	-3	-4	+4	+7	+6

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	24	64	60	4	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	24	144	138	6	96		合格
悬挑梁	12	32	30	2	94		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注	检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 检测专用章
----	------	---------------------------

批准: [Signature]

校核: [Signature]

鄂建检[2021]078号
有效期至: 2022年08月12日

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210393

第8页 共8页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	委托日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月23日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年07月26日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			


序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)						
1	十六层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8 -5	-1	-3	0	-2	+1	+3	
2	十七层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+2	+4	-4	+6	+5	+7	
3	十八层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+1	-1	+2	-2	+4	+3	
4	十九层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+10	+5	0	-3	-4	+6	
5	二十层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+3	-1	0	+1	+4	-2	
6	二十一悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8 -5	-3	+2	+5	+7	+6	-4	
7	(以下空白)										

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	24	64	60	4	94	合格点率≥90	合格
非悬挑板	24	144	138	6	96		合格
悬挑梁	12	32	30	2	94		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 要求						
备注							
注							

批准: [Signature]

校核: [Signature]

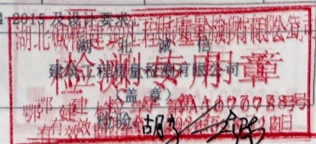

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



混凝土中钢筋保护层厚度检验报告



16170128008

检验编号: BH20210543

第1页 共7页

第一联: 档案馆

工程名称	居住项目(恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

第二联: 委托单位

第三联: 施工单位

第四联: 监理单位

第五联: 存档

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)				
1	二十二层悬挑梁 1/B-C	2	25	+10	-7	-2	+1			
2	二十四层悬挑梁 5/A-B	3	25	+10	-7	+1	0	+2		
3	二十五层悬挑梁 20/C-C 偏南	2	25	+10	-7	+2	+3			
4	二十七层悬挑梁 1/B-C	2	25	+10	-7	+1	+2			
5	二十八层悬挑梁 5/A-B	3	25	+10	-7	+3	+6	+2		
6	二十九层悬挑梁 20/C-C 偏南	2	25	+10	-7	0	-1			
7	三十层悬挑梁 1/B-C	2	25	+10	-7	+2	+1			
8	三十一层悬挑梁 5/A-B	3	25	+10	-7	+6	+12	+5		
9	三十二层悬挑梁 20/C-C 偏南	2	25	+10	-7	+1	+2			
构件类别		构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定		
非悬挑梁		16	37	35	2	95	合格点率≥90	合格		
非悬挑板		16	96	93	3	97		合格		
悬挑梁		10	23	22	1	96		合格		
悬挑板		20	120	114	6	95		合格		

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备			湖北 诚信
注			湖北诚信建筑工程质量检测有限公司


批准: [Signature]

校核: [Signature]

检测: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 11 楼 3 号



湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210543

第2页 共7页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)			
1	三十三层悬挑梁 1/B-C	2	25	+10	-7	+1	+3		
2	二十二层梁 1-3/C	2	20	+10	-7	+3	+1		
3	二十三层梁 18-20/C	2	20	+10	-7	+2	+1		
4	二十四层梁 5-8/B	3	20	+10	-7	+3	+5	+1	
5	二十四层梁 14-17/1/P	2	20	+10	-7	+2	-3		
6	二十五层梁 3-4/1/P	3	20	+10	-7	+2	+4	+3	
7	二十六层梁 11/A-E	3	20	+10	-7	+1	-3	-2	
8	二十七层梁 2-3/K	2	20	+10	-7	+2	+4		
9	二十七层梁 18-19/K	2	20	+10	-7	+11	+5		
10	二十八层梁 5-9/L	3	20	+10	-7	+2	+1	+4	
11	二十九层梁 5-8/B	2	20	+10	-7	+3	+1		

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	16	37	35	2	95	合格点率≥90	合格
非悬挑板	16	96	93	3	97		合格
悬挑梁	10	23	22	1	96		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备

注

检验单位



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路398号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210543

第3页 共7页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)							
1	三十层梁 13-16/A	2	20	+10	-7	+3	+5						
2	三十一层梁 18-20/C	2	20	+10	-7	+12	+5						
3	三十二层梁 1-3/C	2	20	+10	-7	+4	+2						
4	三十三层梁 12-14/N	3	20	+10	-7	+3	+4	+2					
5	三十三层梁 18-19/K	2	20	+10	-7	+1	-3						
6	屋面层梁 13/A-E	2	20	+10	-7	+2	+4						
7	二十二层板 5-8/B-G	6	15	+8	-5	+2	+3	+5	+1	+3	+2		
8	二十三层板 8-11/B-E	6	15	+8	-5	+5	+9	+6	+10	+5	+3		
9	二十四层板 11-13/A-E	6	15	+8	-5	+3	+1	+2	+3	+2	-1		
10	二十四层板 13-16/A-E	6	15	+8	-5	+1	0	+2	+3	+2	+5		
11	二十五层板 16-1/17/D-H	6	15	+8	-5	+1	+3	+2	+3	+1	+2		

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	16	37	35	2	95	合格点率≥90	合格
非悬挑板	16	96	93	3	97		合格
悬挑梁	10	23	22	1	96		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备		检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司
注		检测人	胡

批准: [Signature]

校核: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路386号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210543

第4页 共7页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)						
1	二十六层板 1/17-18/D-L	6	15	+8 -5	+5	+3	+4	+9	+6	+5	
2	二十七层板 3-1/3/D-L	6	15	+8 -5	+3	+2	+1	+3	-1	0	
3	二十七层板 1/3-5/D-J	6	15	+8 -5	-1	+2	+1	0	+3	+1	
4	二十八层板 5-8/B-G	6	15	+8 -5	+2	+3	-1	-2	+1	+2	
5	二十九层板 8-11/B-E	6	15	+8 -5	+3	+5	+1	+2	0	+3	
6	三十层板 11-13/A-E	6	15	+8 -5	+3	+2	+5	+1	0	+3	
7	三十一层板 13-16/A-E	6	15	+8 -5	+2	0	-1	+1	+2	+3	
8	三十二层板 16-1/17/D-H	6	15	+8 -5	+3	+2	+5	+1	+2	+5	
9	三十三层板 1/17-18/D-L	6	15	+8 -5	+1	-2	-1	+3	0	+2	
10	三十三层板 1/3-5/D-J	6	15	+8 -5	+3	+1	+2	0	+1	+3	
11	屋面板 11-13/A-E	6	15	+8 -5	+2	+5	+3	+1	+2	0	

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	16	37	35	2	95	合格点率≥90	合格
非悬挑板	16	96	93	3	97		合格
悬挑梁	10	23	22	1	96		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备	注	检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司
---	---	------	------------------

批准: [Signature] 校核: [Signature]

声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路 388 号生物医药企业加速器 1.1 期 8 栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280063

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210543

第5页 共7页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)							
1	二十二层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+2	+4	+3	+1	+2	+3		
2	二十三层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+5	+4	+2	+3	+1	+2		
3	二十四层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+3	+5	+2	+4	+1	+2		
4	二十五层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+4	+5	+9	+3	+6	+5		
5	二十六层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+2	+3	+1	+2	+3	+5		
6	二十六层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+1	+2	+4	+3	+2	+1		
7	二十七层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+3	+1	+2	+4	+2	+3		
构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定					
非悬挑梁	16	37	35	2	95	合格点率≥90	合格					
非悬挑板	16	96	93	3	97		合格					
悬挑梁	10	23	22	1	96		合格					
悬挑板	20	120	114	6	95		合格					

检验结论	经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。											
备注												
注												

批准: [Signature]

校核: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案室
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存档

湖北省建设工程质量监督中心



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210543

第6页 共7页

工程名称	居住项目(恺德熙园) 2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015

检验原因

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)	实测平均偏差值(mm)						
1	二十七层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+5	+2	+4	+6	+3	+5	
2	二十八层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+2	+4	-2	-3	+1	-2	
3	二十八层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+2	+1	-6	-3	-6	-2	
4	二十九层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+2	+5	+4	+9	+6	+10	
5	二十九层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+3	+1	+2	-3	-2	+2	
6	三十层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8 -5	+2	+3	+1	+2	0	-2	
7	三十层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8 -5	+1	+3	+2	+4	+2	+3	

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	16	37	35	2	95	合格点率≥90	合格
非悬挑板	16	96	93	3	97		合格
悬挑梁	10	23	22	1	96		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 及设计要求。

备注	检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 建设工程质量检测有限公司 检测专用章
----	------	---

批准: 林建 校核: 田伟 鄂建检字[2021]第070758号
电话: 027-68888888

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



161701280083

混凝土中钢筋保护层厚度检验报告

检验编号: BH20210543

第7页 共7页

工程名称	居住项目(悦德熙园) 2#楼	委托日期	2021年10月18日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限公司	检验日期	2021年10月18日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	报告日期	2021年10月22日
见证人	周栋	检验性质	委托
检验设备	LR-G200 混凝土钢筋检测仪(283)	检验依据	GB50204-2015
检验原因			

序号	检验部位	检测钢筋(根)	保护层厚度设计值(mm)	允许偏差(mm)		实测平均偏差值(mm)							
1	三十一层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8	-5	+2	+4	+1	+3	+5	+2		
2	三十一层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8	-5	+4	+5	+9	+6	+4	+8		
3	三十二层悬挑板 1-3/C-C 偏南	6	20	+8	-5	+2	+4	+3	+5	+2	+3		
4	三十二层悬挑板 11-13/A-A 偏南	6	20	+8	-5	+1	-3	-2	-3	+1	+2		
5	三十三层悬挑板 13-16/A-A 偏南	6	20	+8	-5	+2	+4	+3	+2	+5	+1		
6	三十三层悬挑板 18-20/C-C 偏南	6	20	+8	-5	+2	+3	+2	+4	+3	+5		
7	(以下空白)												

构件类别	构件数(个)	检测钢筋总数(根)	合格(根)	不合格(根)	合格率(%)	标准要求(%)	评定
非悬挑梁	16	37	35	2	95	合格点率≥90	合格
非悬挑板	16	96	93	3	97		合格
悬挑梁	10	23	22	1	96		合格
悬挑板	20	120	114	6	95		合格

检验结论 经检测,以上梁、板钢筋保护层厚度符合规范 GB50204-2015 要求。

备		检验	
注		单位	

批准: [Signature]

校: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。
公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根



湖北省建设工程质量检测专用报告单
钻芯法检测混凝土强度检测报告



161701280083

检验编号: ZX20210105

第1页 共2页

工程名称	居住项目(恺德熙园)2#楼	施工日期	2021年07月23日
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	检验日期	2021年07月27日
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	签发日期	2021年07月28日
见证人	周栋	混凝土龄期(d)	≥81
检验性质	委托	设计强度等级	C55、C50
芯样规格	等高径比圆柱体Φ75mm×75mm	养护方法	同条件养护
检验设备	TYE-2000B	检验依据	JGJ/T 384-2016
检验原因			

检验结果

抽 芯 部 位	芯样破坏荷载 (kN)	芯样抗压强度 (MPa)	芯样试件破坏形式	芯样抗压强度推定值 (MPa)
一层墙16/F-H(C55)	266.7	60.4	压碎	57.0
	251.5	57.0	压碎	
	264.7	59.9	压碎	
二层墙4/K-M(C55)	313.6	71.0	压碎	71.0
	350.7	79.4	压碎	
	331.4	75.1	压碎	
三层墙18/C-F(C55)	268.9	60.9	压碎	60.9
	295.2	66.9	压碎	
	284.2	64.4	压碎	
四层墙5/E-K(C55)	276.2	62.6	压碎	61.1
	269.7	61.1	压碎	
	300.3	68.0	压碎	
五层墙18/C-F(C55)	251.9	57.0	压碎	57.0
	271.5	61.5	压碎	
	323.4	73.2	压碎	
六层墙11/A-D(C50)	304.3	68.9	压碎	65.8
	290.4	65.8	压碎	
	327.9	74.3	压碎	
备 注	检 验 位		湖北诚信建设工程质量检测有限公司 湖北诚信建设工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检(盖)第章107078号	

检验单位



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

电话: 027-65522487

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根